



Direcția Județeană de Mediu Brașov

Nr. 1412 /15.10.2025

## RAPORT privind STAREA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL BRAȘOV pentru luna septembrie 2025

Raportul are drept scop informarea autorităților și a publicului asupra calității și evoluției calității factorilor de mediu, în raport cu presiunile exercitate de sursele naturale și antropice la nivelul județului Brașov.

Realizarea monitorizării calității factorilor de mediu se desfășoară în cadrul legal stabilit prin transpunerea cerințelor din Directivele europene și prin implementarea, respectarea și însușirea acestora la nivel local și național.

### 1. CALITATEA AERULUI

Calitatea aerului este reglementată prin Legea nr. 104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*, care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului și un aer mai curat în Europa și Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile policiclice aromatice în aerul ambiental. Legea nr. 104/2011 este pusă în aplicare prin intermediul Sistemului Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEGICA), care cuprinde, ca părți integrante, următoarele două sisteme:

- ✓ *Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți Atmosferici (SNIEPA)*, care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal pentru realizarea inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul țării.  
Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici elaborat de DJM Brașov pentru județul Brașov în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012, *pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă* se realizează anual și este pus la dispoziția publicului pe site-ul DJM Brașov și poate fi accesat pe link-ul <https://djmbv.anmap.gov.ro/category/10-2-emisii-poluanti-atmosferici>;
- ✓ *Sistemul Național de Monitorizare a Calității Aerului (SNMCA)*, denumit în continuare SNMCA, care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal pentru desfășurarea activităților de monitorizare a calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe teritoriul României, prin Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA).

## 1.1. REȚEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI

În Legea 104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului înconjurător a fost stabilită aglomerarea Brașov în limitele administrative ale municipiului Brașov, aglomerarea reprezentând o zonă cu o populație al cărei număr depășește 250.000 locuitori fiind astfel justificată necesitatea evaluării și gestionării aerului înconjurător.

Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului la nivelul județului Brașov este alcătuită din 8 stații automate de monitorizare, amplasate, conform criteriilor indicate în legislație, în zone reprezentative pentru fiecare tip de stație, astfel încât să fie reprezentative pentru protecția sănătății umane și a mediului:

- **Stație de tip trafic: stația BV-1 - Calea București, Brașov** - amplasată în zonă cu trafic intens. Poluanți monitorizați sunt cei specifici activității de transport și anume NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub> automat, PM<sub>10</sub> gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p-xilen.
- **Stație de tip fond urban: stația BV-2 - str. Memorandului, Brașov** - amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din aglomerarea Brașov. Poluanți monitorizați sunt SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub> gravimetric, PM<sub>10</sub> automat, PM<sub>2.5</sub> gravimetric, Pb, Ni, Cd, As (metale determinate din fracția PM<sub>10</sub>), Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p-xilen, parametrii meteorologici (direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații).
- **Stație de tip trafic: stația BV-3 - B-dul Gării, Brașov** - amplasată în zonă cu trafic intens. Poluanți monitorizați sunt cei specifici activității de transport și anume SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub> automat, PM<sub>10</sub> gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p-xilen.
- **Stație de tip fond suburban: stația BV-4 - comuna Sânpetru** - având ca obiectiv evaluarea expunerii la ozon a populației și vegetației de la marginea aglomerării. Poluanți monitorizați sunt SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub> automat, PM<sub>10</sub> gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p-xilen, parametrii meteorologici (direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații).
- **Stație de tip industrial: stația BV-5 - B-dul Al. Vlahuță, Brașov** - al cărei amplasament a rezultat din evaluarea preliminară a calității aerului pentru a evidenția influența emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului Brașov. Poluanți monitorizați sunt NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub> automat, Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p-xilen, parametrii meteorologici (direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații).
- **Stație de tip fond urban: stația BV-6 - str. 9 Mai, Codlea** - amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din județul Brașov. Poluanți monitorizați sunt O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub> gravimetric, PM<sub>10</sub> automat, PM<sub>2.5</sub> automat, PM<sub>2.5</sub> gravimetric, Pb, Ni, Cd, As (metale determinate din fracția PM<sub>10</sub>), Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p-xilen, B(a)p, parametrii meteorologici (direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații).
- **Stație de tip trafic: stația BV-7 - B-dul Unirii, Făgăraș** - amplasată în zonă cu trafic intens. Poluantul monitorizat este PM<sub>10</sub> gravimetric.
- **Stație de tip EMEP: EM-1 - comuna Fundata** - monitorizează și evaluează poluarea aerului în context transfrontier la lungă distanță. Poluanți monitorizați sunt SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub> automat, PM<sub>10</sub> gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p-xilen, parametrii meteorologici (direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații).
- **Autolaborator BV-M1.** Poluanți monitorizați sunt SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, COV (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, etilbenzen, trimetilbenzen, fenol, hidrocarburi nemetanice, stiren, tetracloretilenă, naftalină, i-octan, i-propilbenzen, 1,3-butadienă, dimetilsulfură, carbondisulfură, dietilsulfură, etilmercaptan, metilmercaptan), PM<sub>10</sub>/PM<sub>2.5</sub> automate, similare cu cele din stațiile fixe existente, inclusiv parametri meteo (temperatura, direcția și viteza vântului, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații). În plus față de acestea, include și aparatură pentru monitorizarea a doi indicatori ce nu sunt menționați în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător: H<sub>2</sub>S (hidrogen sulfurat) și NH<sub>3</sub> (amoniac).

Corelarea nivelului concentrației poluanților cu sursele de poluare, se face pe baza datelor meteorologice obținute în stațiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitații și intensitate a radiației solare.

### Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Brașov



#### Legendă:

- Stația de tip trafic BV-1; adresa Brașov, Calea București / Str. Soarelui
- Stația de tip fond urban BV-2; adresa: Brașov, Str. Memorandului, fn
- Stația de tip trafic BV-3; adresa: Brașov, B-dul Gării / Str. Lăcrămioarelor
- Stația de tip fond suburban BV-4; adresa: Sânpetru, Str. Morii fn
- Stația de tip industrial BV-5; adresa: Brașov, B-dul Al. Vlahuță/Parcul Mic
- Stația de tip fond urban BV-6; adresa: Codlea, Str. 9 Septembrie, nr.10
- Stația de tip trafic BV-7; adresa: Făgăraș, B-dul Unirii, fn
- Stația de tip EMEP EM-1; adresa: Fundata, stația meteo

Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea 104/2011 (actualizată), sau metode echivalente pentru care se determină factorul de echivalență. În tabelul 2 sunt indicate metodele de măsurare a poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului:

Tabelul 2: Metode de referință pentru monitorizarea poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului

| Nr. crt. | Poluant           | Metoda de determinare                          | Standard de referință                                                                                                                                  |
|----------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Dioxidul de sulf  | metoda fluorescenței în ultraviolet            | SR EN 14212 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet            |
| 2        | Oxizi de azot     | metoda prin chemiluminiscentă                  | SR EN 14211 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de azot și oxizi de azot prin chemiluminiscentă     |
| 3        | Monoxid de carbon | metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv | SR EN 14626 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv |
| 4        | Ozon              | metoda fotometrică în ultraviolet              | SR EN 14625 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet                        |



| Nr. crt. | Poluant                             | Metoda de determinare | Standard de referință                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Pulberi în suspensie PM 10 și PM2,5 | metoda gravimetrică   | SR EN 12341 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM 2,5 a particulelor în suspensie |
| 6        | Benzen                              | gaz cromatografie     | SR EN 14662 partea 3 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației de benzen                                                                   |

Obiectivele de calitate a aerului ambiental sunt impuse prin Legea 104/2011 și au scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului.

Tabelul 3. Obiective de calitate a aerului ambiental

| Nr. Crt. | Poluant           | Obiective de calitate a aerului |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Dioxid de sulf    | Prag de alertă                  | 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 km <sup>2</sup> sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare                                                                                                             |
|          |                   | Valori limită                   | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane<br>125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane<br>20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoarea limită pentru protecția ecosistemelor (an calendaristic și iarna 1 septembrie - 31 septembrie) |
| 2        | Oxizi de azot     | Prag de alertă                  | 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 km <sup>2</sup> sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare                                                                                                             |
|          |                   | Valori limită                   | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO <sub>2</sub> - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane<br>40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO <sub>2</sub> - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane<br>30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO <sub>x</sub> - valoarea limită anuală pentru protecția vegetației        |
| 3        | Ozon              | Prag de alertă                  | 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - media pe 1 oră                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                   | Valori țintă                    | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoare țintă pentru protecția sănătății umane<br>18.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}$ - valoare țintă pentru protecția vegetației                                                                                                                                              |
|          |                   | Obiectiv pe termen lung         | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane<br>6000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}$ - obiectivul pe termen lung pentru protecția vegetației                                                                                                                        |
| 4        | PM 10             | Valori limită                   | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM 10 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane<br>40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM10 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane                                                                                                                                |
| 5        | PM 2,5            | Valoare limită                  | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoare limită pentru media anuală                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6        | Monoxid de carbon | Valoare limită                  | 10 mg/m <sup>3</sup> - valoare limită pentru protecția sănătății umane                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7        | Benzen            | Valoare limită                  | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane                                                                                                                                                                                                                                      |

Rezultatele obținute pentru poluanții normați sunt prezentate în paragrafele următoare, ca medii lunare, zilnice, maxime orare, zilnice și lunare sau maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore și sunt comparate cu obiectivele de calitate indicate în tabelul 3.

Setul de date validate disponibile conține un număr de medii orare sau zilnice diferit pentru parametrii monitorizați. *Perioadele cu date lipsă* sunt inerente în orice program de măsurare pentru monitorizare continuă, oricât de bine ar fi conceput și operat. Acestea au fost generate de programul de calibrare și mentenanță planificată, variații sau perturbări în funcționarea echipamentelor din stațiile de monitorizare, dar și de funcționări defectuoase ale echipamentelor de măsurare și prelevare.



Datele sintetice privind rezultatele monitorizării calității aerului în județul Brașov, obținute în cele 8 stații automate de monitorizare, în luna septembrie 2025, sunt prezentate în tabelul următor:

| TABEL SINTEZĂ AUGUST 2025       |                       |       |                     |              |                              |                                   |                            |
|---------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Stație                          | Poluant               | UM    | Tip de depășire     | Medie lunară | Nr. depășiri în luna curentă | Nr. total depășiri în anul curent | Captura lunară de date (%) |
| BV-1<br>stație de trafic        | NO2                   | µg/m3 | VL oră              | 14,01        | 0                            | 0                                 | 95,69                      |
|                                 | PM10 automat LSPM10   | µg/m3 | VL 24 ore           | 15,17        | 0                            | 1                                 | 100,00                     |
|                                 | PM10 gravimetric      | µg/m3 | VL 24 ore           | 19,72        | 0                            | 11                                | 100,00                     |
|                                 | Benzen                | µg/m3 | -                   | 0,95         | -                            | -                                 | 88,47                      |
| BV-2<br>stație de fond urban    | SO2                   | µg/m3 | VL oră și VL 24 ore | 5,14         | 0/0                          | 0/0                               | 95,83                      |
|                                 | NO2                   | µg/m3 | VL oră              | 9,35         | 0                            | 0                                 | 95,69                      |
|                                 | CO                    | mg/m3 | max medie pe 8 ore  | 0,07         | 0                            | 0                                 | 96,39                      |
|                                 | PM10 automat LSPM10   | µg/m3 | VL 24 ore           | 11,74        | 0                            | 3                                 | 98,19                      |
|                                 | PM10 gravimetric      | µg/m3 | VL 24 ore           | 18,15        | 0                            | 15                                | 96,67                      |
|                                 | PM2,5 gravimetric     | µg/m3 | -                   | 8,52         | -                            | -                                 | 96,67                      |
|                                 | Ozon                  | µg/m3 | max medie pe 8 ore  | 51,87        | 1                            | 14                                | 95,83                      |
|                                 | Benzen                | µg/m3 | -                   | 1,35         | -                            | -                                 | 98,47                      |
|                                 | Pb                    | µg/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | Ni                    | ng/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | Cd                    | ng/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | As                    | ng/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
| BV-3<br>stație de trafic        | SO2                   | µg/m3 | VL oră și VL 24 ore | 5,52         | 0/0                          | 0/0                               | 95,97                      |
|                                 | NO2                   | µg/m3 | VL oră              | 18,94        | 0                            | 0                                 | 95,69                      |
|                                 | PM10 automat LSPM10   | µg/m3 | VL 24 ore           | 18,28        | 0                            | 4                                 | 100,00                     |
|                                 | PM10 gravimetric      | µg/m3 | VL 24 ore           | 25,09        | 0                            | 17                                | 100,00                     |
|                                 | Benzen                | µg/m3 | -                   | 1,05         | -                            | -                                 | 99,03                      |
| BV-4<br>stație de fond suburban | SO2                   | µg/m3 | VL oră și VL 24 ore | 5,01         | 0/0                          | 0/0                               | 63,89                      |
|                                 | NO2                   | µg/m3 | VL oră              | 3,81         | 0                            | 0                                 | 95,69                      |
|                                 | CO                    | mg/m3 | max medie pe 8 ore  | 0,07         | 0                            | 0                                 | 83,06                      |
|                                 | Ozon                  | µg/m3 | max medie pe 8 ore  | 56,02        | 0                            | 1                                 | 86,11                      |
|                                 | PM10 automat LSPM10   | µg/m3 | VL 24 ore           | 10,42        | 0                            | 7                                 | 98,06                      |
|                                 | PM10 gravimetric      | µg/m3 | VL 24 ore           | 19,06        | 0                            | 10                                | 96,67                      |
|                                 | Benzen                | µg/m3 | -                   | 1,17         | -                            | -                                 | 97,92                      |
| BV-5<br>stație industrială      | NO2                   | µg/m3 | VL oră              | 11,44        | 0                            | 0                                 | 95,83                      |
|                                 | PM10 automat LSPM10   | µg/m3 | VL 24 ore           | -            | -                            | -                                 | 0                          |
|                                 | Benzen                | µg/m3 | -                   | 1,41         | -                            | -                                 | 80,14                      |
| BV-6<br>stație de fond urban    | Ozon                  | µg/m3 | max medie pe 8 ore  | 54,52        | 0                            | 2                                 | 89,58                      |
|                                 | Benzen                | µg/m3 | -                   | 0,31         | -                            | -                                 | 93,47                      |
|                                 | PM10 automat Derenda  | µg/m3 | VL 24 ore           | 19,85        | 0                            | 29                                | 93,89                      |
|                                 | PM10 gravimetric      | µg/m3 | VL 24 ore           | 17,51        | 0                            | 28                                | 93,33                      |
|                                 | PM2.5 automat Derenda | µg/m3 | -                   | 8,21         | -                            | -                                 | 94,03                      |
|                                 | PM2.5 gravimetric     | µg/m3 | -                   | 9,09         | -                            | -                                 | 93,33                      |
|                                 | Pb                    | µg/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | Ni                    | ng/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | Cd                    | ng/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | As                    | ng/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | B(a)P                 | ng/m3 | -                   | -            | -                            | -                                 | -                          |
| EM-1*<br>stație EMEP            | SO2                   | µg/m3 | VL oră și VL 24 ore | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | NO2                   | µg/m3 | VL oră              | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | PM10 automat LSPM10   | µg/m3 | VL 24 ore           | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | PM10 gravimetric      | µg/m3 | VL 24 ore           | -            | -                            | -                                 | -                          |

| TABEL SINTEZĂ AUGUST 2025       |                  |                   |                    |              |                              |                                   |                            |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Stație                          | Poluant          | UM                | Tip de depășire    | Medie lunară | Nr. depășiri în luna curentă | Nr. total depășiri în anul curent | Captura lunară de date (%) |
|                                 | Ozon             | µg/m <sup>3</sup> | max medie pe 8 ore | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | CO               | mg/m <sup>3</sup> | max medie pe 8 ore | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | Benzen           | µg/m <sup>3</sup> | -                  | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | Pb               | µg/m <sup>3</sup> | -                  | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | Ni               | ng/m <sup>3</sup> | -                  | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | Cd               | ng/m <sup>3</sup> | -                  | -            | -                            | -                                 | -                          |
|                                 | As               | ng/m <sup>3</sup> | -                  | -            | -                            | -                                 | -                          |
| <b>BV-7</b><br>stație de trafic | PM10 gravimetric | µg/m <sup>3</sup> | VL 24 ore          | 17,48        | 0                            | 20                                | 100,00                     |

\*EM-1 Stație temporar închisă din motive tehnice.

*În raport sunt prezentate datele pentru poluanții care au îndeplinit obiectivele de calitate și criteriile de agregare a datelor, conform Legii nr. 104/2011, din cele 7 stații automate de monitorizare a calității aerului din județul Brașov aflate în funcțiune. Datele au fost validate local și au caracter preliminar, fiind în curs de certificare de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale pentru Mediu și Aarii Protejate.*

#### ✓ Dioxidul de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii.

Poate să provină din *surse naturale* (erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei) și *surse antropice* (sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale - siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric, industria celulozei și hârtiei - și din emisiile provenite de la motoarele diesel în mai mică proporție).

În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca afecțiuni severe ale căilor respiratorii, în special persoanelor cu astm, copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator.

În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor, datorită formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroda: piatra, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele electrice.

Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf, în luna septembrie 2025, în județul Brașov, sunt prezentate în tabelul 4:

Tabelul 4. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf (SO<sub>2</sub>)

| Nr. crt. | Stația de monitorizare                     | Valoarea medie lunară, µg/m <sup>3</sup> | Valoarea maximă a mediei orare, µg/m <sup>3</sup> | Captura lunară de date, % | Valoarea limită a mediei orare, µg/m <sup>3</sup> |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | Fond urban BV-2, Brașov, str. Memorandului | 5,14                                     | 5,34                                              | 95,83                     | 350                                               |
| 2        | Trafic BV-3, Brașov, Bdul Gării            | 5,35                                     | 5,52                                              | 95,97                     |                                                   |
| 3        | Fond suburban BV-4, Sânpetru, str. Morii   | 3,87                                     | 5,05                                              | 60,00                     |                                                   |
| 4        | EMEP EM-1, Fundata                         | -                                        | -                                                 | -                         |                                                   |

Evoluția mediilor zilnice și orare de SO<sub>2</sub> este prezentată în figura 1 și 2.

Figura 1. Evoluția mediilor zilnice de SO<sub>2</sub> în luna septembrie 2025


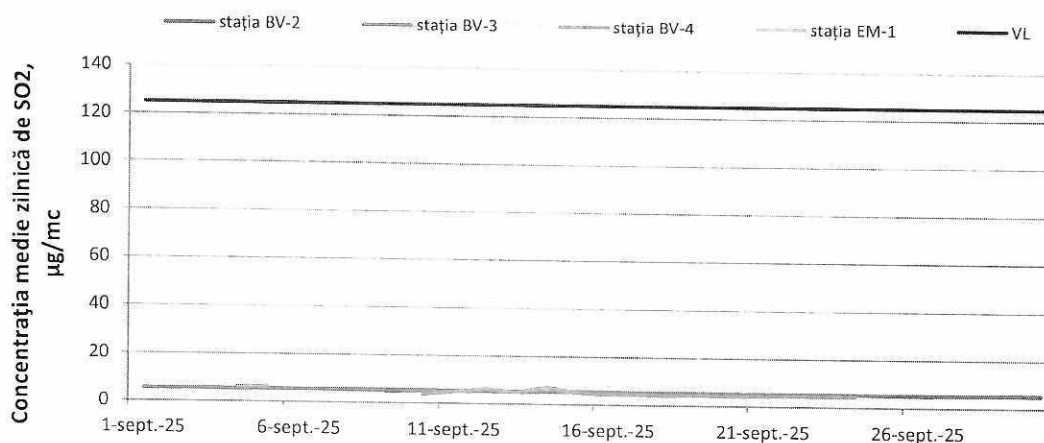


Figura 2. Evoluția mediilor orare de SO<sub>2</sub> în luna septembrie 2025

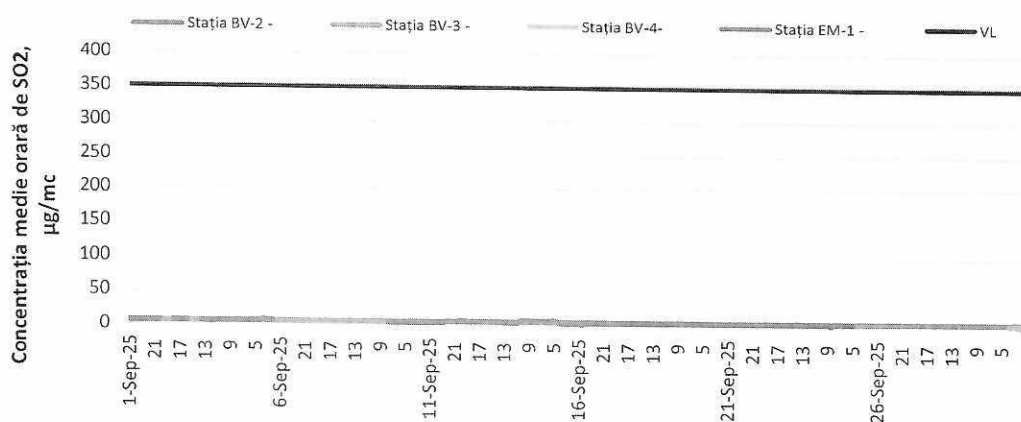

#### Concluzii:

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în stația BV-2, BV-3 și stația BV-4:

- concentrațiile medii orare înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de 350 µg/m<sup>3</sup> (*a nu se depăși mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic*) și decât pragul de alertă pentru SO<sub>2</sub> de 500 µg/m<sup>3</sup> (*alertă ce intră în vigoare la depășirea pragului, timp de trei ore consecutiv*);
- concentrațiile medii zilnice înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 125 µg/m<sup>3</sup> (*a nu se depăși mai mult de 3 ori într-un an calendaristic*).

#### ✓ Oxizii de azot

Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. În stații se monitorizează monoxidul de azot (NO), gaz incolor și inodor, dioxidul de azot (NO<sub>2</sub>), gaz de culoare brun-roșcat cu miros puternic înecăcios și NO<sub>x</sub>.

Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea rezultând din traficul rutier și activitățile de producere a energiei electrice și termice din combustibili fosili.

În funcție de tipul lor, concentrația și perioada de expunere oxizii de azot au diferite efecte asupra sănătății umane. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot. Prin expunere la concentrații reduse de oxizi de azot este afectat țesutul pulmonar, iar la concentrații ridicate expunerea este fatală. Expunerea pe termen lung la o



concentrație redusă produce dificultăți în respirație, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor și emfizem pulmonar prin distrugerea țesuturilor pulmonare. Copiii sunt cei mai afectați de expunerea la oxizii de azot.

Expunerea vegetației la oxizii de azot produce vătămarea plantelor, prin albirea sau moartea țesuturilor vegetale și reducerea ritmului de creștere a acestora. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, acumularea nitraților la nivelul solului, intensificarea efectului de seră și reducerea vizibilității în zonele urbane. De asemenea, provoacă deteriorarea țășăturilor, erodarea monumentelor, corodarea metalelor și decolorarea vopselelor.


Rezultatele monitorizării dioxidului de azot în județul Brașov, în luna septembrie 2025, sunt prezentate în tabelul 5:

Tabelul 5. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot (NO<sub>2</sub>)

| Nr. crt. | Stația de monitorizare                     | Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Captura lunară de date, % | Valoarea limită a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$      |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | Trafic BV-1, Brașov, Calea București       | 14,01                                           | 35,37                                                    | 95,69                     | 200 (a nu se depăși de peste 18 ori într-un an calendaristic) |
| 2        | Fond urban BV-2, Brașov, str. Memorandului | 9,35                                            | 32,60                                                    | 95,69                     |                                                               |
| 3        | Trafic BV-3, Brașov, Bdul Gării            | 18,94                                           | 47,99                                                    | 95,69                     |                                                               |
| 4        | Fond suburban BV-4, Sânpetru, str. Morii   | 3,81                                            | 25,66                                                    | 95,69                     |                                                               |
| 5        | Industrial BV-5, Brașov, Bdul Al. Vlahuță  | 11,44                                           | 34,07                                                    | 95,83                     |                                                               |
| 6        | EMEP EM-1, Fundata                         | -                                               | -                                                        | -                         |                                                               |

Evoluția concentrațiilor medii orare în luna septembrie 2025 este prezentată în figura 3.

Figura 3. Concentrații medii orare de NO<sub>2</sub> în luna septembrie 2025

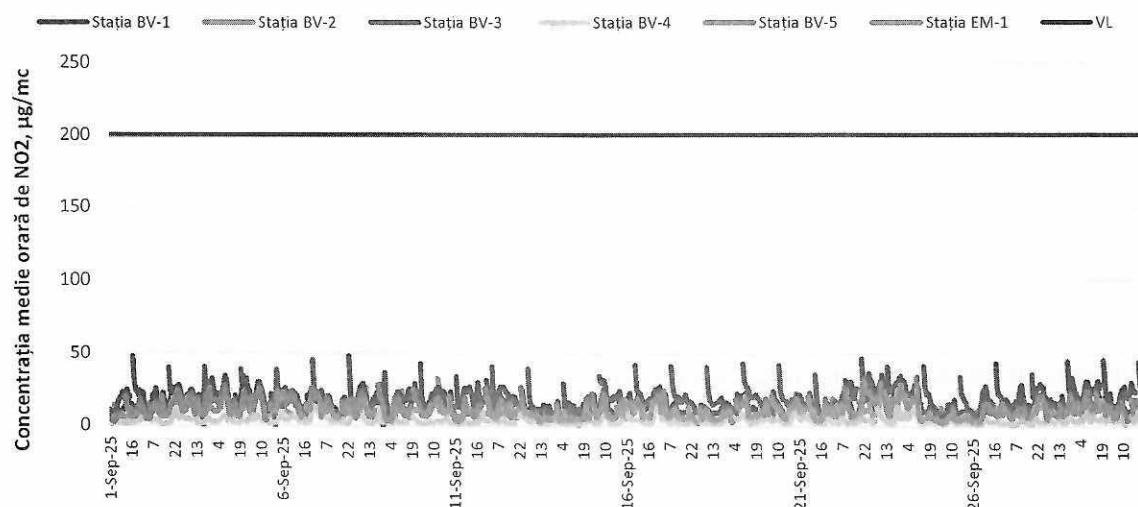

#### Concluzii:

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în stațiile BV-1, BV-2, BV-3, BV-4 și BV-5:

- concentrațiile medii orare înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (a nu se depăși mai mult de 18 de ori într-un an calendaristic) și decât pragul de alertă pentru NO<sub>2</sub> de 400  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (alertă ce intră în vigoare la depășirea pragului, timp de trei ore consecutiv).

## ✓ Monoxidul de carbon

La temperatura mediului ambiant, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și insipid, care provine din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice) sau din surse antropice (arderea incompletă a combustibililor fosili, dar și de la producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului și din trafic).

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim.

Efectele asupra sănătății populației depind de concentrația CO în aerul ambiant și de perioada de expunere. În concentrații mari (de aproximativ 100 mg/m<sup>3</sup>) este un gaz toxic, fiind letal prin reducerea capacității de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații relativ scăzute afectează sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică. Expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare și determină iritabilitate, migrene, lipsă de coordonare, greață, amețală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Grupele de populație cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii. La concentrațiile monitorizate în mod obișnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.


Rezultatele monitorizării CO la stațiile de monitorizare din județul Brașov în luna septembrie 2025 sunt prezentate în tabelul 6.

Tabelul 6. Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon (CO)

| Nr. crt. | Stația de monitorizare                     | Valoarea maximă a mediei orare, mg/m <sup>3</sup> | Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, mg/ m <sup>3</sup> | Captura lunară de date, % | Valoare limită zilnică a mediilor mobile pe 8 ore, mg/m <sup>3</sup> |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | Fond urban BV-2, Brașov, str. Memorandului | 0,46                                              | 0,16                                                                 | 96,39                     | 10                                                                   |
| 2        | Fond suburban BV-4, Sânpetru, str. Morii   | 1,41                                              | 0,31                                                                 | 83,06                     |                                                                      |
| 3        | EMEP EM-1, Fundata                         | -                                                 | -                                                                    | -                         |                                                                      |

Evoluția concentrațiilor maxime zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore în luna septembrie 2025 este prezentată în figura 4.

Figura 4. Concentrația maximă a mediei mobile pe 8 ore de CO în luna septembrie 2025

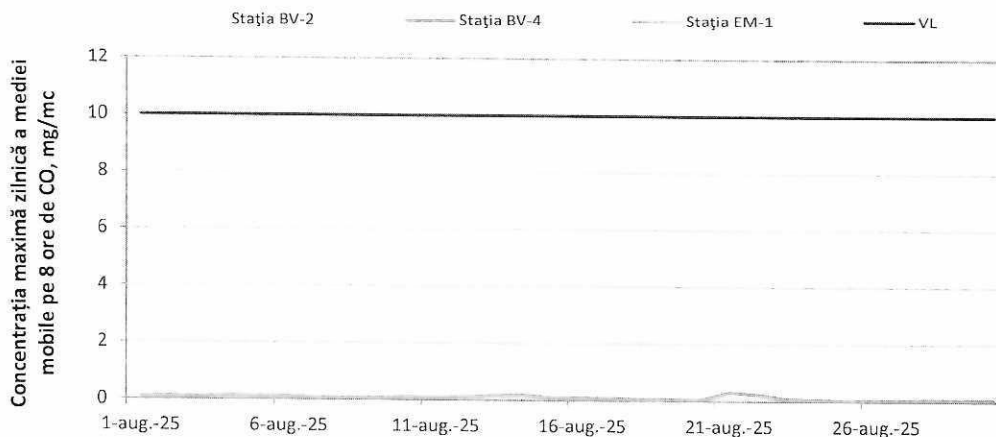

### Concluzii:

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în stația BV-2 și BV-4:

- concentrația maximă zilnică a mediilor mobile pe 8 ore înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită pentru protecția sănătății umane de  $10 \text{ mg/m}^3$ .

### ✓ Ozonul

Ozonul, gaz oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios este concentrat în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. În urma unor reacții fotochimice între oxizii de azot și compușii organici volatili se formează la nivelul solului ozonul troposferic. Alături de pulberile în suspensie este o componentă a "smogului fotochimic" în timpul verii.

Efectele ozonului asupra sănătății umane sunt diferite în funcție de concentrația ozonului troposferic prezent în aerul ambiental. Concentrațiile mici de ozon la nivelul solului provoacă iritarea căilor respiratorii și iritarea ochilor, iar concentrațiile mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii.

Prin acțiunea agresivă exercitată asupra vegetației, pădurilor și recoltelor, care poate ajunge până la atrofierea unor specii, ozonul este poluantul regional responsabil pentru cele mai mari daune produse în sectorul agricol.

Rezultatele monitorizării O<sub>3</sub> la stațiile de monitorizare din județul Brașov în luna septembrie sunt prezentate în tabelul 7.

Tabelul 7. Rezultatele monitorizării ozonului (O<sub>3</sub>)

| Nr. crt. | Stația de monitorizare                     | Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g/m}^3$ | Prag de informare, $\mu\text{g/m}^3$                                                | Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, $\mu\text{g/m}^3$ | Valoare țintă pentru protecția sănătății umane, $\mu\text{g/m}^3$                | Captura de date lunară, % |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | Fond urban BV-2, Brașov, str. Memorandului | 134,80                                            | 180 (alerta ce intră în vigoare la depășirea pragului, timp de trei ore consecutiv) | 123,49                                                              | 120 (a nu se depăși în mai mult de 25 zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani) | 95,83                     |
| 3        | Fond suburban BV-4, Sânpetru, str. Morii   | 119,78                                            |                                                                                     | 112,25                                                              |                                                                                  | 86,11                     |
| 5        | Fond urban BV-6, Codlea, str. 9 Septembrie | 110,51                                            |                                                                                     | 103,45                                                              |                                                                                  | 89,58                     |
| 6        | EMEP EM-1, Fundata                         | -                                                 |                                                                                     | -                                                                   |                                                                                  | -                         |

Evoluția concentrației maxime zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore în luna septembrie 2025 este prezentată în figura 5, iar evoluția concentrației medii orare în luna septembrie 2025 este prezentată în figura 6.

Figura 5. Evoluția concentrațiilor maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> în luna septembrie 2025


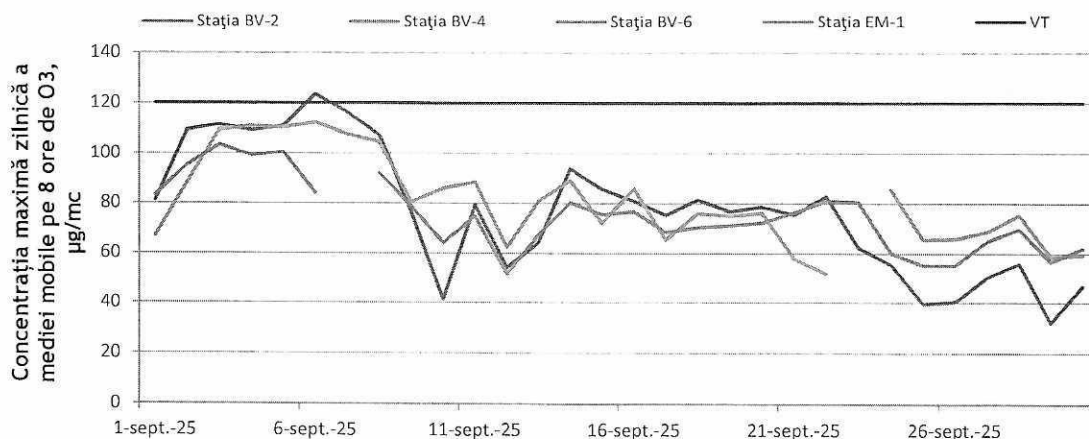


Figura 6. Evoluția concentrațiilor medii orare de O<sub>3</sub> în luna septembrie 2025

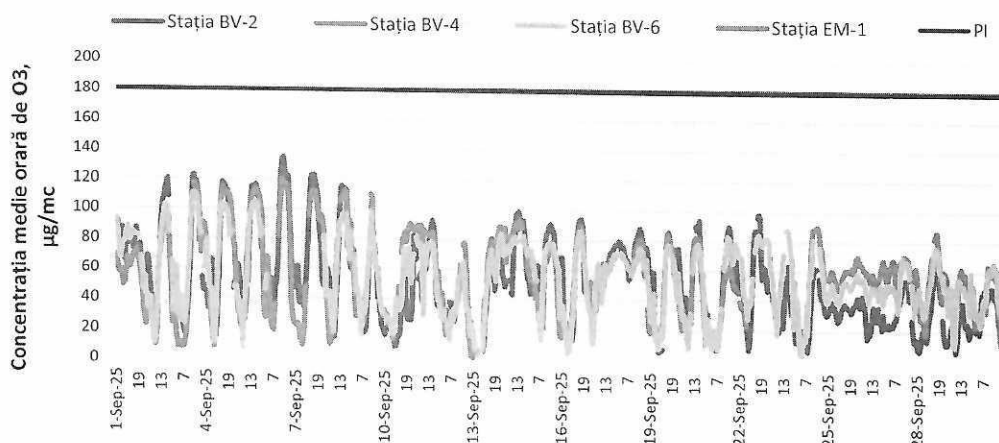

#### Concluzii:

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în stația BV-2, BV-4 și stația BV-6:

- concentrațiile orare de ozon (fig. 6) s-au situat sub pragul de informare a publicului (180 µg/m<sup>3</sup>) și sub pragul de alertă (240 µg/m<sup>3</sup>), (*alertă ce intră în vigoare la depășirea pragului, timp de trei ore consecutiv*);
- concentrația maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore s-a situat sub valoarea țintă pentru protecția sănătății umane (120 µg/m<sup>3</sup>, *a nu se depăși de mai mult de 25 de ori într-un an calendaristic, mediat pe 3 ani*), (fig. 5), **cu excepția unei valori înregistrate la stația de fond urban BV-2 din municipiul Brașov.**

#### ✓ Benzenul

Benzenul, primul termen în seria compușilor aromatici, este un compus organic insolubil în apă, cu volatilitate mare, care provine în special din arderea incompletă a combustibililor (benzină), dar și din evaporarea solvenților organici folosiți în diferite activități industriale și evaporarea în timpul proceselor de producere, transport și depozitare a produselor care conțin benzen.

Datorită stabilității chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanență în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Benzenul ajunge în organism prin inhalarea aerului ambiental și a fumului de țigară sau ingerarea unor alimente contaminate. Fumul de țigară conține benzen în concentrații ridicate și este o sursă de expunere importantă pentru fumătorii activi și pasivi.

Rezultatele monitorizării benzenului în județul Brașov, în luna septembrie 2025, sunt prezentate în tabelul 8:

Tabelul 8. Rezultatele monitorizării benzenului (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)

| Nr. crt. | Stația de monitorizare                        | Valoarea medie lunară, µg/m <sup>3</sup> | Valoarea maximă a mediei orare, µg/m <sup>3</sup> | Captura lunară de date, % |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | Trafic BV-1, Brașov, Calea București          | 0,95                                     | 2,65                                              | 88,47                     |
| 2        | Fond urban BV-2, Brașov, str. Memorandului    | 1,35                                     | 13,96                                             | 98,47                     |
| 3        | Trafic BV-3, Brașov, Bdul Gării               | 1,05                                     | 18,22                                             | 99,03                     |
| 4        | Fond suburban BV-4, Sânpetru, str. Morii      | 1,17                                     | 6,09                                              | 97,92                     |
| 5        | Industrial BV-5, Brașov, Bdul Al. Vlahuță     | 1,41                                     | 3,65                                              | 80,14                     |
| 6        | Fond suburban BV-6, Codlea, str. 9 Septembrie | 0,31                                     | 3,72                                              | 93,47                     |
| 7        | EMEP EM-1, Fundata                            | -                                        | -                                                 | -                         |




Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariția condițiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacții fotochimice la care benzenul este reactant. În urma cercetărilor efectuate, benzenul a fost încadrat în clasa A1 a substanțelor cu efect cancerigen.

Compușii organici volatili (benzen, toluen, etilbenzen, o-, m- și p-xileni) se monitorizează în stațiile automate BV-1, BV-2, BV-3, BV-4, BV-5, BV-6 și EM-1.

Dintre compușii organici volatili monitorizați, doar pentru benzen este reglementată, o valoare limită pentru protecția sănătății umane, prin Legea nr. 104/2011 aceasta fiind de  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , (medie anuală).

Figura 7. Evoluția concentrațiilor medii zilnice de benzen în luna septembrie 2025

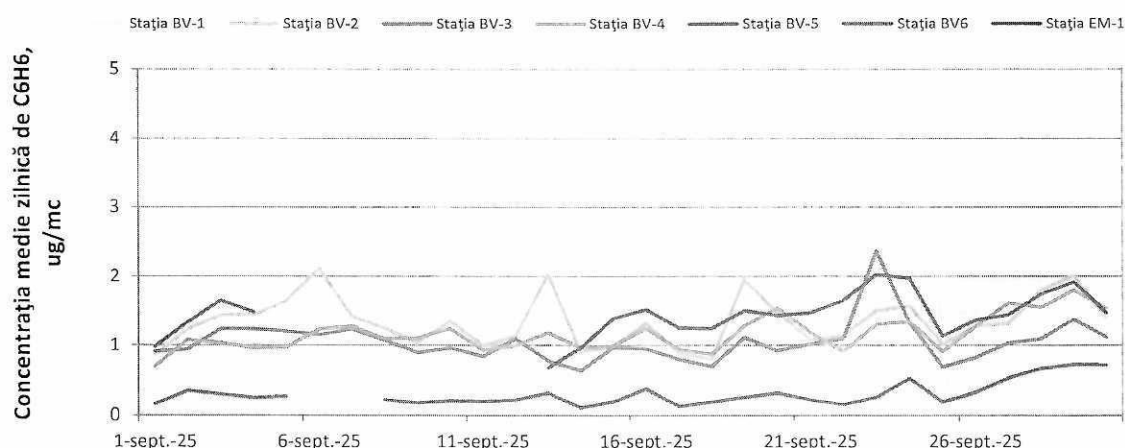

#### Concluzii:

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în stația BV-1, BV-2, BV-3, BV-4, BV-5 și stația BV-6, concentrațiile medii lunare s-au situat sub valoarea limită anuală care este de  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### ✓ Particulele în suspensie PM10 și PM2,5

Particulele în suspensie sunt poluanți primari eliminați în atmosferă din *surse naturale* (erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului) sau *surse antropice* (activități industriale, procese de combustie, traficul rutier) și poluanți secundari formați în urma reacțiilor chimice din atmosferă în care sunt implicați alți poluanți primari ca  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_x$  și  $\text{NH}_3$ .

Efectul particulelor în suspensie asupra sănătății umane, în special asupra aparatului respirator, este influențat de dimensiunea și compoziția chimică a particulelor. Particulele mari sunt oprite în nări, unde aderă la mucus sau în gât, provocând iritații ale căilor respiratorii, dar de unde pot fi eliminate. Particulele mai mici de  $1 \mu\text{m}$  ajung în alveolele pulmonare unde se depun și de unde pot trece în sânge, provocând inflamații și intoxicații, în funcție de compoziția chimică.

Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii. Poluarea cu particule accentuează simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți în respirație.


Pentru **determinarea particulelor în suspensie PM10**, se aplică 2 metode, respectiv **metoda automată (nefelometrie)** și **metoda manuală (gravimetrică)** care este **metoda de referință**. Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au ca scop informarea publicului, iar depășirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referință gravimetrică.

Rezultatele monitorizării prin metoda de referință gravimetrică a particulelor în suspensie fracția PM10 în județul Brașov în luna septembrie 2025, sunt prezentate în tabelul 9.

Tabelul 9. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM10


| Nr. Crt. | Stația de monitorizare                        | Metoda gravimetrică                             |                                                            |                           | Valoarea limită zilnică, $\mu\text{g}/\text{m}^3$                         |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                                               | Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Captura de date lunară, % |                                                                           |
| 1        | Trafic BV-1, Brașov, Calea București          | 19,72                                           | 40,38                                                      | 100,00                    | 50 (a nu se depăși de septembrie mult de 35 ori într-un an calendaristic) |
| 2        | Fond urban BV-2, Brașov, str. Memorandului    | 18,15                                           | 37,09                                                      | 96,67                     |                                                                           |
| 3        | Trafic BV-3, Brașov, Bdul Gării               | 25,09                                           | 47,91                                                      | 100,00                    |                                                                           |
| 5        | Fond suburban BV-4, Sânpetru, str. Morii      | 19,06                                           | 34,20                                                      | 96,67                     |                                                                           |
| 6        | Fond suburban BV-6, Codlea, str. 9 Septembrie | 17,51                                           | 36,33                                                      | 93,33                     |                                                                           |
| 7        | Trafic BV-7, Făgăraș, Bdul Unirii             | 17,48                                           | 30,43                                                      | 100,00                    |                                                                           |
| 8        | EMEP EM-1, Fundata                            | -                                               | -                                                          |                           |                                                                           |

Figura 8. Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM10 (gravimetric) în luna septembrie 2025

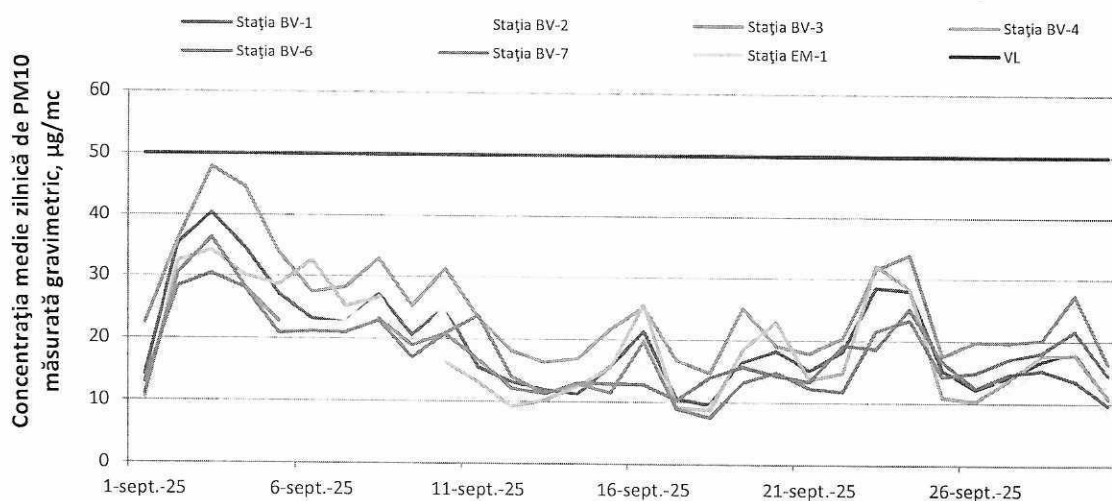

Conform datelor prezentate în tabelul 9 și figura 8, în luna septembrie 2025, nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 gravimetric măsurate prin metoda de referință (gravimetrică) mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Figura 9. Numărul lunar și cumulat de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10

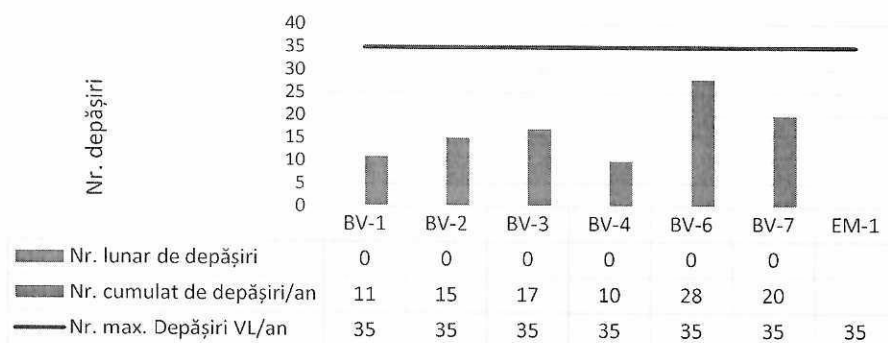

În figura 10, este prezentat numărul lunar și cumulat de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10 (gravimetric) înregistrate în anul 2025, la stațiile aparținând RNMCA din județul Brașov. Numărul

cumulat de depășiri pe anul 2025 în fiecare din cele 7 stații unde se monitorizează PM10 gravimetric, se situează sub numărul maxim de depășiri ale VL zilnice pe an calendaristic, conform Legii nr. 104/2011.

Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie fracția PM10 măsurate automat, în județul Brașov, în luna septembrie 2025, sunt prezentate în tabelul 10.


Tabelul 10. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie PM10 măsurate automat

| Nr. Crt. | Stația de monitorizare                                            | PM10 măsurat automat (metoda nefelometrică)     |                                                            |                           |                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                   | Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Captura de date lunară, % | Valoarea limită zilnică, $\mu\text{g}/\text{m}^3$                            |
| 1        | Trafic BV-1, Brașov, Calea București / Analizor LSPM10**          | 15,17                                           | 27,35                                                      | 100,00                    | 50<br>(a nu se depăși de septembrie mult de 35 ori într-un an calendaristic) |
| 2        | Fond urban BV-2, Brașov, str. Memorandului/Analizor LSPM10**      | 11,76                                           | 12,20                                                      | 96,67                     |                                                                              |
| 3        | Trafic BV-3, Brașov, Bdul Gării/Analizor LSPM10**                 | 18,28                                           | 25,80                                                      | 100,00                    |                                                                              |
| 5        | Fond suburban BV-4, Sânpetru, str. Morii/ Analizor LSPM10**       | 10,38                                           | 15,92                                                      | 96,67                     |                                                                              |
| 6        | Industrial BV-5, Brașov, Bdul AL. Vlahuță/ Analizor LSPM10**      | -                                               | -                                                          | -                         |                                                                              |
| 7        | Fond suburban BV-6, Codlea, str. 9 Septembrie / Analizor Derenda* | 19,81                                           | 43,60                                                      | 93,33                     |                                                                              |
| 8        | EMEP EM-1, Fundata/ Analizor LSPM10**                             | -                                               | -                                                          | -                         |                                                                              |

\*- analizor cu metodă de măsurare automată echivalentă cu metoda gravimetrică de referință

\*\*- analizor cu metodă de măsurare automată fără demonstrarea echivalenței cu metoda gravimetrică de referință

Figura 10. Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 10 automat în luna septembrie 2025

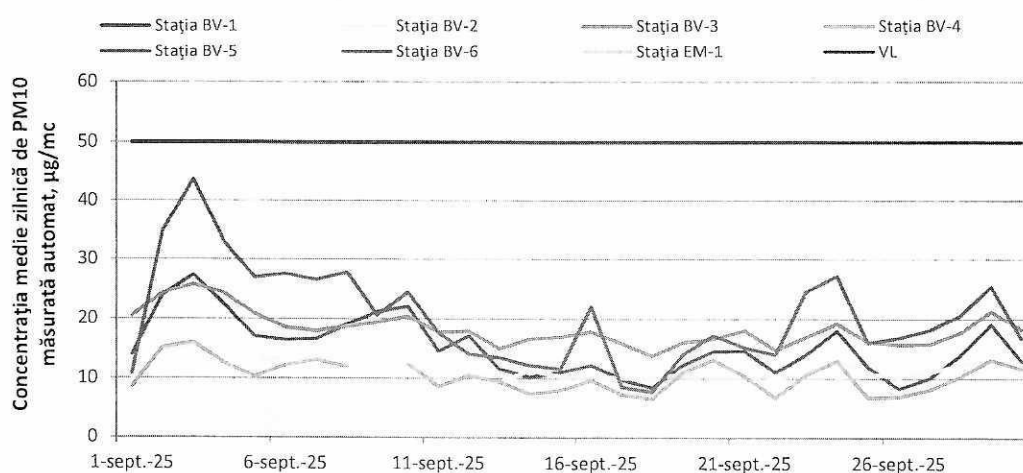

Sistemul de măsurare automată pentru particule în suspensie PM10/PM2,5, model APM-2 Comde Derenda, din stația BV-6, prezintă Certificat de conformitate TUV prin care este atestată procedura de măsurare automată ca echivalentă cu metoda gravimetrică de referință.

Conform datelor prezentate în tabelul 9 și figura 10, în luna septembrie 2025, nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 automat măsurate prin nefelometrie ortogonală mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar depășirile înregistrate sunt confirmate / infirmate de către rezultatul analizei prin metoda de referință gravimetrică.

Indicatorul particule în suspensie cu diametrul sub 2,5 microni (PM2.5) este monitorizat prin metoda gravimetrică în stația de fond urban BV-2, iar în stația de fond urban BV-6, este monitorizat prin

metoda de măsurare automată și prin metoda gravimetrică. Prin Legea nr. 104/2011, pentru indicatorul PM<sub>2.5</sub> este reglementată numai o valoare limită anuală pentru protecția sănătății umane, aceasta fiind de 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Rezultatele monitorizării fracției PM 2,5 din particulele în suspensie în stația de fond urban BV-6 Codlea, în luna septembrie sunt prezentate în tabelul 11.

Tabelul 11. Rezultatele monitorizării particulelor în suspensie, fracția PM 2,5

| Nr. crt. | Stația de monitorizare                     | Metoda gravimetrică                             |                                                            | Metoda automată                                 |                                                            |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                                            | Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| 1        | Fond urban BV-2, Brașov, str. Memorandului | 8,52                                            | 16,61                                                      | -                                               | -                                                          |
| 2        | Fond urban BV-6, Codlea, str. 9 Mai*       | 9,09                                            | 15,12                                                      | 8,19                                            | 14,27                                                      |

\*Fond suburban BV-6, Codlea, str. 9 Mai / Analizor Derenda, analizor cu metodă de măsurare automată cu demonstrarea echivalenței cu metoda gravimetrică de referință

Sistemul de măsurare automată pentru particulele în suspensie PM<sub>10</sub>/PM<sub>2,5</sub>, model APM-2 Comde Derenda, din stația BV-6, prezintă Certificat de conformitate TUV prin care este atestată procedura de măsurare automată ca echivalentă cu metoda gravimetrică de referință.

Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 2.5, măsurate prin metoda gravimetrică de referință în stația BV-6, este prezentată în figura 11.

Figura 11. Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 2,5 (gravimetric) în luna septembrie 2025


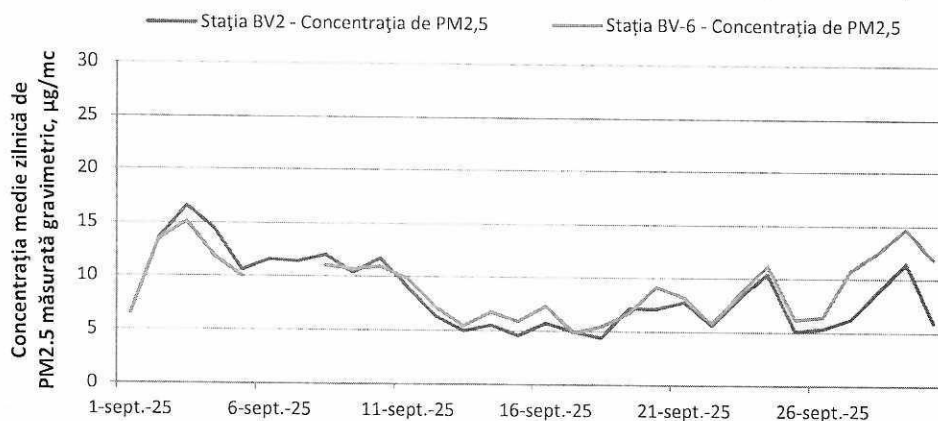


Figura 12. Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM<sub>10</sub> gravimetric și automat și PM<sub>2,5</sub> gravimetric și automat în stația de fond urban BV-6 în luna septembrie 2025



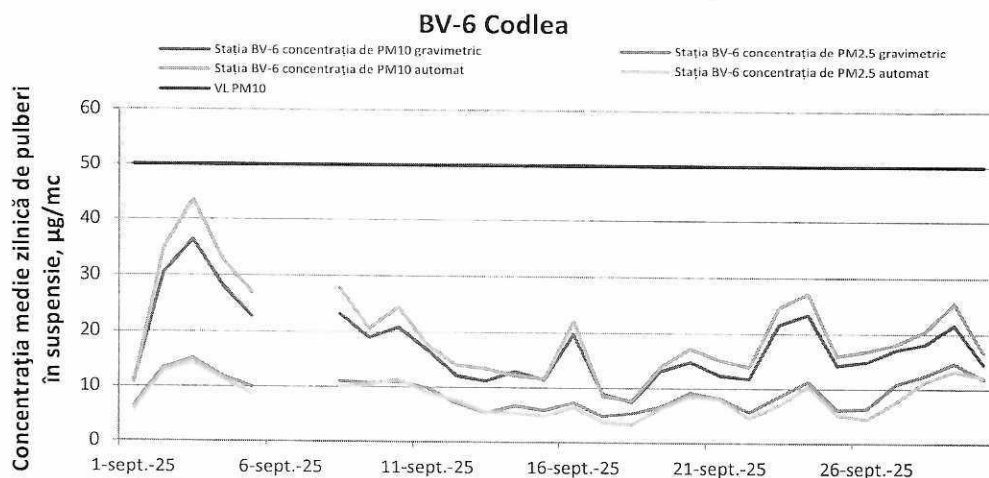

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în luna septembrie 2025 în stațiile în care s-a măsurat PM10 și PM2.5:

- nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 gravimetric măsurate prin metoda de referință (gravimetrică) mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 automat măsurate prin nefelometrie ortogonală mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- valorile concentrațiilor medii zilnice de PM2,5 și PM10 înregistrate în municipiul Brașov (la stația BV-1, BV-2, BV-3), în comuna Sânpetru (la stația BV-4), în municipiul Codlea (la stația BV-6), în municipiul Făgăraș (la stația BV-7) au același trend, cresc simultan pe același interval de timp;
- în zona municipiului Brașov o sursă importantă de poluare și implicit de diminuare a calității aerului este traficul rutier aglomerat, intensitatea sa determinând momente în care apar picuri de concentrație pentru poluanții specifici monitorizați - CO, NO, NO2, C6H6 și PM10.

EVOLUȚIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI  
DIN REȚEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Conform Ordinului 1818/2020 *privind aprobarea indicilor de calitate a aerului*, utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului, indicele specific de calitate a aerului este un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre poluanții monitorizați: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>); dioxid de azot (NO<sub>2</sub>); ozon (O<sub>3</sub>); particule în suspensie (fractia PM<sub>10</sub>).

Indicele general zilnic de calitatea aerului se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, în funcție de tipul stațiilor și amplasarea acestora ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici, în baza sistemului calificativelor și a codului culorilor, asociate celor șase valori, după cum se prezintă mai jos:

|                        |                               |                            |                        |                               |                                  |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Bun</b> | <b>2</b><br><b>Acceptabil</b> | <b>3</b><br><b>Moderat</b> | <b>4</b><br><b>Rău</b> | <b>5</b><br><b>Foarte Rău</b> | <b>6</b><br><b>Extrem de Rău</b> |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Informațiile privind calitatea aerului obținute în stațiile de monitorizare sunt puse la dispoziția publicului fie prin *panoul exterior de informare*, amplasat în str. Nicolae Bălcescu lângă Prefectura Brașov cât și pe *site-ul DJM Brașov*, <https://djmbv.anmap.gov.ro/category/10-1-3-2-buletine-calitate-aer/> unde sunt publicate zilnic buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMAP 1818/2 octombrie 2020 *pentru aprobarea indicilor de calitate a aerului*, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului.


Indicele general este calculat ca maxim din indicii specifici când există date pentru minim 1 poluant. În Buletinul lunar privind calitatea aerului se actualizează indicii generali zilnici prin includerea concentrațiilor de PM10 gravimetrice.

Evoluția indicelui general de calitate a aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului:

Stația BV-1, adresa: Braşov, Calea Bucureşti/str. Soarelui

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3, în stația BV-1 Calea București este PM 10 gravimetric.


Figura 13. Evoluția indicelui general de calitate aerului din stația BV-1

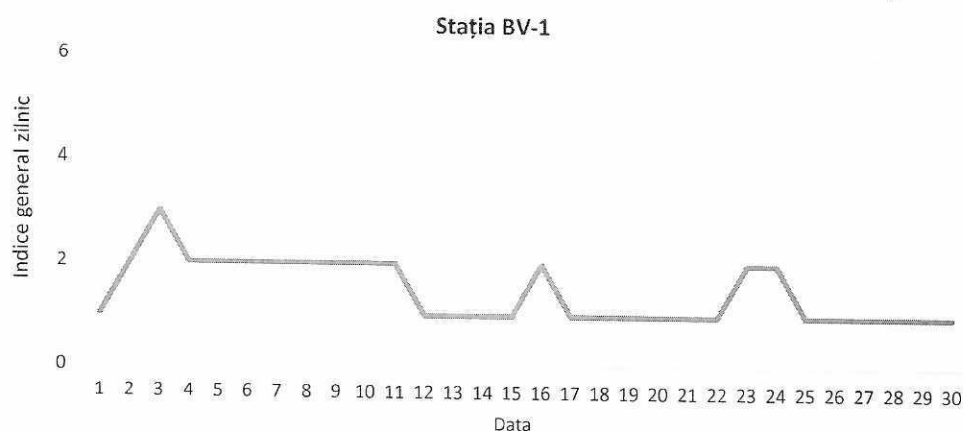

**Stația BV-2, adresa: Brașov, str. Memorandului, FN**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 4, în stația BV-2 str. Memorandului este O3.


Figura 14. Evoluția indicelui general de calitate aerului din stația BV-2

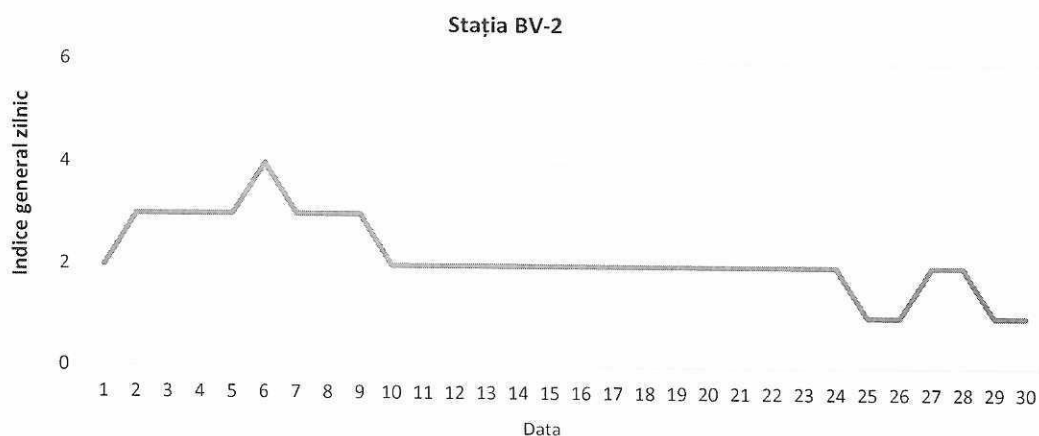

**Stația BV-3, adresa: Brașov, B-dul Gării/str. Lăcrămioarelor**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3, în stația BV-3 B-dul Gării este PM10 gravimetric.


Figura 15. Evoluția indicelui general de calitate aerului din stația BV-3

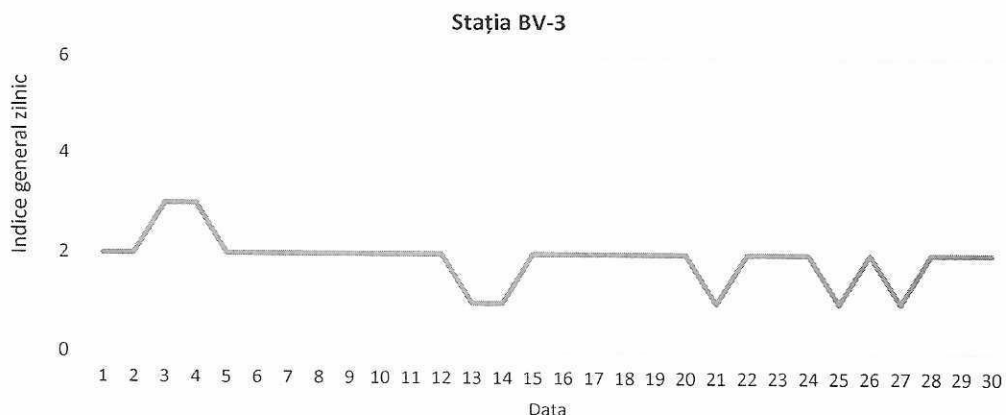

**Stația BV-4, adresa: comuna Sânpetru, str. Morii, FN**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3, în stația BV-4 Sânpetru este O3.


Figura 16. Evoluția indicelui general de calitate a aerului din stația BV-4

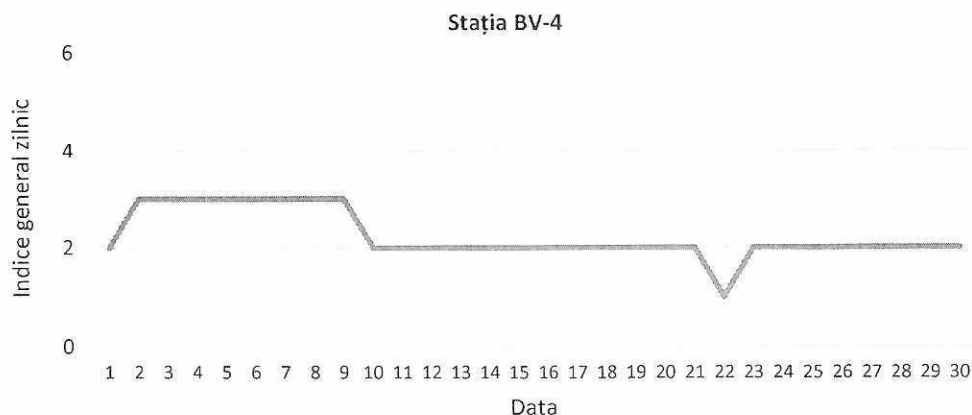

**Stația BV-5, adresa: Brașov, B-dul Al. Vlahuță/str. Parcul Mic**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 1, în stația BV-5 Vlahuță este NO<sub>2</sub>.


Figura 17. Evoluția indicelui general de calitate a aerului din stația BV-5

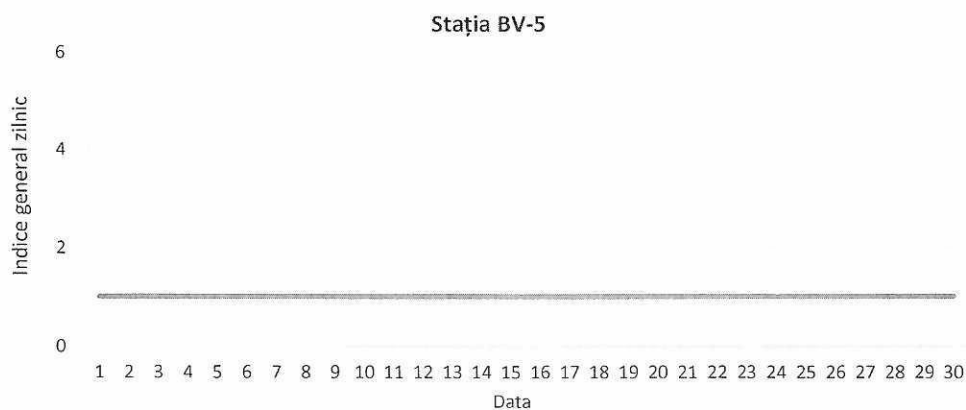

**Stația BV-6, adresa: Codlea, str. 9 Septembrie, nr. 10**

Poluantul care au definit indicele general de calitate 3 în stația BV-6 Codlea este O<sub>3</sub>.


Figura 18. Evoluția indicelui general de calitate a aerului din stația BV-6

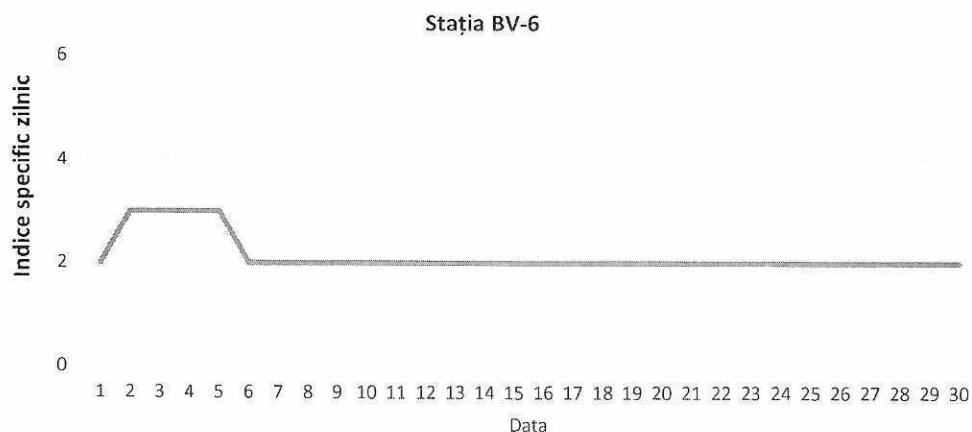

**Stația BV-7, adresa: Făgăraș, B-dul Unirii, fn**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 2, în stația BV-7 Făgăraș este PM<sub>10</sub> gravimetric.

Figura 19. Evoluția indicelui general de calitate aerului din stația BV-7

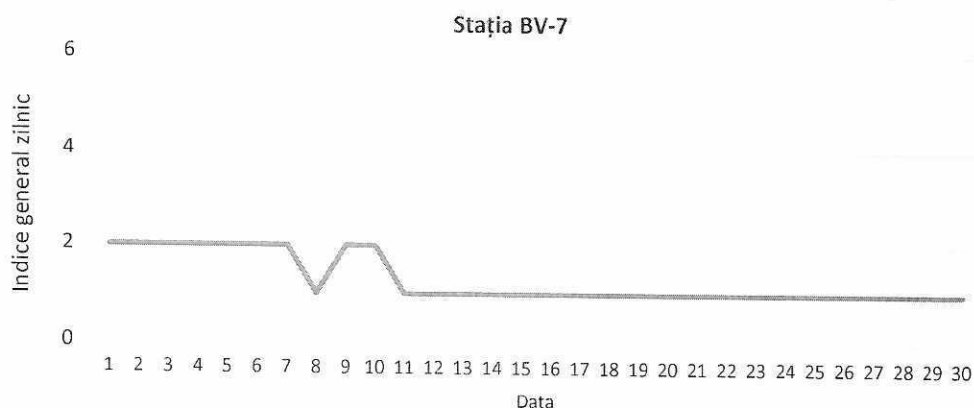

**Stația EM-1, adresa: comuna Fundata, lângă Stația meteo**

Stație închisă temporar în luna septembrie 2023 din motive tehnice.

### Campanii de monitorizare a calității aerului cu autolaboratorul

În luna septembrie 2025, Direcția Județeană de Mediu Brașov a efectuat cu autolaboratorul achiziționat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Contractul nr.143/01.10.2021, o campanie de monitorizarea calității aerului într-o zonă neacoperită de stațiile automate din județ care fac parte din RNMCA, în municipiul Brașov, zona stației RAT Brașov, str. Hărmanului, 45°40'32.1"N 25°38'52.3"E. Au fost măsurate concentrații în aerul înconjurător pentru poluanții dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), oxizi de azot (NO/NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>), particule în suspensie PM<sub>10</sub>, particule în suspensie PM<sub>2,5</sub>, hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S) și amoniac (NH<sub>3</sub>). Condițiile meteorologice au fost monitorizate prin măsurarea parametrilor meteo direcție și viteză vânt, temperatura aerului, umiditate relativă, presiune atmosferică, radiație solară și precipitații.

Raportul privind activitatea de monitorizare a calității aerului în cadrul campaniei cu autolaboratorul este pus la dispoziția publicului pe site-ul DJM Brașov și poate fi consultat accesând link-ul <https://djmbv.anmap.gov.ro/category/10-1-3-1-informare-calitate-aer/>.

## 1.2. REȚEAUA MANUALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI

În rețeaua manuală de monitorizare au fost prelevate probe pentru determinarea concentrației de amoniac, hidrogen sulfurat și analiza unor parametri ai apelor de precipitații.

Metodele folosite pentru determinarea poluanților din rețeaua manuală prevăzute STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate” sunt indicate tabelul următor.

Tabelul 12: Metode de determinare a poluanților în rețeaua manuală de monitorizare

| Nr. crt. | Poluant                                          | Metoda de determinare                                 | Standard de determinare                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Amoniac                                          | spectrofotometrie                                     | STAS 10812-76                                                                           |
| 2        | Hidrogen sulfurat                                | spectrofotometrie                                     | STAS 10814-76                                                                           |
| 3        | Analiza unor parametri ai apelor de precipitații | potențiometrie pentru pH                              | SR EN ISO 10523:2012                                                                    |
|          |                                                  | volumetrie pentru alcalinitatea probelor cu pH>5      | Ghid Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995 |
|          |                                                  | spectrofotometrie pentru NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> |                                                                                         |
|          |                                                  | volumetrie pentru Cl <sup>-</sup>                     |                                                                                         |

Interpretarea datelor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”, care prevede o concentrație maxim admisă de 0,3 mg/m<sup>3</sup> pentru



valoarea mediei de scurtă durată de amoniac și 0,0150 mg/m<sup>3</sup> pentru valoarea mediei de scurtă durată de hidrogen sulfurat.

### 1.2.1. Amoniacul

Amoniacul este un gaz alcalin cu miros înțepător, mai ușor decât aerul, ușor solubil în apă (482 g/L la temperatura de 25°C), inflamabil (poate forma amestecuri inflamabile / explozive cu aerul în concentrații cuprinse în intervalul 16 - 27% NH<sub>3</sub> poate exploda când se aprinde), toxic la inhalare, corosiv și periculos pentru mediul acvatic.

În zonele urbane este emis în principal din trafic, dar și din alte surse difuze, cum ar fi depozitele de deșeuri urbane sau sistemele de canalizare, fiind un produs de degradare anaerobă a materiei organice care conține azot. De asemenea, amoniacul poate proveni din activități agricole (creșterea animalelor, fertilizarea solului) și din surse industriale (combinat chimice).

Pentru determinarea amoniacului, probele au fost prelevate în soluție absorbantă dintr-un punct de prelevare, amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului DJM Brașov). Probele de scurtă durată (30 minute) prelevate săptămânal, de luni până vineri în zilele fără precipitații, au fost prelucrate în laborator pentru a se determina concentrația de amoniac prin spectrofotometrie UV/VIS.

Metoda folosită pentru prelevarea și măsurarea concentrației de NH<sub>3</sub> din aerul ambiental este cea prezentată în STAS 10812/76 "Puritatea aerului. Determinarea amoniacului", elaborată pentru determinarea cantitativă a NH<sub>3</sub> din aerul ambiental în domeniul de concentrații 0,4...2 μg/mL respectiv în domeniul de concentrații 0,267 mg/m<sup>3</sup>...1,333 mg/m<sup>3</sup> pentru probele de scurtă durată, la un debit de prelevare de 2,5L/min.

Evoluția concentrației de NH<sub>3</sub> (medii pe scurtă durată) în municipiul Brașov în luna septembrie 2025 este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 13. Evoluția mediilor de scurtă durată de amoniac în luna septembrie 2025

| Nr. Crt. | Data             | Concentrația de amoniac, mg/m <sup>3</sup> | Concentrația maximă admisă conform STAS 12574/87 |
|----------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 03-Septembrie-25 | 0.0178                                     | 0,300 mg/m <sup>3</sup>                          |
| 2        | 15-Septembrie-25 | 0.0191                                     |                                                  |
| 3        | 23-Septembrie-25 | 0.0164                                     |                                                  |

**Notă:** În Laboratorul DJM Brașov limita de detecție a metodei este 0,0128 mg/m<sup>3</sup> și limita de cuantificare a metodei este 0,0383 mg/m<sup>3</sup>

Din tabelul de mai sus se observă că valorile concentrațiilor de amoniac măsurate au fost mai mici decât concentrația maximă admisă (CMA) de 0,300 mg/m<sup>3</sup>, înregistrându-se *fluctuații în funcție de umiditatea și temperatura aerului ambiental*. Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,0191 mg/m<sup>3</sup>, rezultatele măsurărilor fiind exprimate în condiții de referință pentru aerul ambiental de 20°C și 101,3 kPa, conform SR ISO 8756/1996 "Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune și umiditate".

Trebuie menționat faptul că valorile determinate pentru concentrația de NH<sub>3</sub> în aerul ambiental între limita de detecție a metodei și limita de cuantificare a metodei (scrise cu caractere italice în tabelul anterior) sunt concentrații de NH<sub>3</sub> în aerul ambiental care au fost detectate dar nu neapărat determinate cantitativ în condițiile date ale încercării (RSD a variat între 20% și 50%) în laboratorul APM Brașov. Concentrațiile de NH<sub>3</sub> în aerul ambiental determinate cantitativ, cu eroare acceptabilă de laborator (RSD<10%), sunt cele pentru care valorile măsurate sunt mai mari decât limita de cuantificare a metodei (0,0383 mg/m<sup>3</sup>).

### 1.2.2. Hidrogenul sulfurat

Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, inflamabil, cu un miros caracteristic de ouă stricate, solubil în apă (solubilitatea în apă la 20°C este de 1 g în 242 mL). Hidrogenul sulfurat este, de asemenea, solubil în alcool, eter, glicerol, benzină, kerosen, țitei și disulfură de carbon.

Hidrogenul sulfurat poate proveni din surse naturale și din activități antropice. Sursele naturale includ degradarea anaerobă (reducerea bacteriană anaerobă) a sulfatilor și a compușilor organici cu conținut de sulf. Hidrogenul sulfurat se găsește în mod natural în petrolul brut, gazele naturale, gazele

vulcanice și izvoarele termale, precum și în apele subterane. Este emis din apele stătătoare (mlăștini) sau ape poluate și din gunoiul de grajd sau cărbune.

Hidrogenul sulfurat poate fi emis printr-o varietate de surse antropice: purificarea gazelor naturale și de rafinare (unde este recuperat ca produs secundar), de la producerea celulozei și hârtiei prin procedeul kraft, producere sulfurii de carbon, fabricarea acidului sulfuric și a sulfurilor anorganice (unde se utilizează ca intermediar), fabricarea vopselelor, producerea de sulf, fabricarea de substanțe chimice care conțin sulf, fabricile de prelucrare a produselor alimentare și tăbăcării.

În zonele urbane poluarea aerului cu hidrogen sulfurat nu este o problemă răspândită, fiind în general localizată în vecinătatea unei surse de emisie, cum ar fi fabricile de celuloză și hârtie prin procedeu kraft, iazuri industriale de eliminare a deșeurilor, depozitele de deșeuri, stații de epurare, tăbăcării și rafinării.

Sistemul respirator este principala cale de expunere a omului la hidrogen sulfurat, atât la locul de muncă, cât și în aerul înconjurător. În forma sa acută, intoxicația cu hidrogen sulfurat este în principal rezultatul acțiunii asupra sistemului nervos. La concentrații de  $15 \text{ mg/m}^3$  și mai mari, hidrogenul sulfurat provoacă iritarea conjunctivală, afectează nervii senzoriali ai conjunctivei (membrană cu rol de protecție a globului ocular) și la concentrații mai mari (peste  $225 \text{ mg/m}^3$ ) apare iritarea respiratorie, existând și riscul de edem pulmonar. (World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, Air Quality Guidelines).

Pentru determinarea hidrogenului sulfurat, probele au fost prelevate în soluție absorbantă dintr-un punct de prelevare, amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului DJM Brașov). Probele de scurtă durată (30 minute) prelevate săptămânal, în zilele fără precipitații, au fost prelucrate în laborator pentru a se determina concentrația de hidrogen sulfurat prin spectrofotometrie UV/VIS.

Metoda folosită pentru prelevarea și măsurarea concentrației de  $\text{H}_2\text{S}$  din aerul ambiental este cea prezentată în STAS 10814/76 "Puritatea aerului. Determinarea hidrogenului sulfurat", elaborată pentru determinarea cantitativă a  $\text{H}_2\text{S}$  din aerul ambiental în domeniul de concentrații  $0,02 \dots 2 \text{ mg/m}^3$  pentru probele de scurtă durată (la un debit de prelevare de  $1 \text{ L/min}$ ).

Evoluția concentrației de  $\text{H}_2\text{S}$  (medii pe scurtă durată) în municipiul Brașov în luna septembrie 2025 este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 14. Evoluția mediilor de scurtă durată de hidrogen sulfurat în luna septembrie 2025

| Nr. Crt. | Data             | Concentrația de hidrogen sulfurat, $\text{mg/m}^3$ | Concentrația maximă admisă conform STAS 12574/87 |
|----------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 03-Septembrie-25 | 0,0069                                             | 0,0150 $\text{mg/m}^3$                           |
| 2        | 15-Septembrie-25 | 0,0033                                             |                                                  |
| 3        | 23-Septembrie-25 | <L.D(0.0016)                                       |                                                  |

**Notă:** În Laboratorul DJM Brașov limita de detecție a metodei este  $0,0030 \text{ mg/m}^3$  și limita de cuantificare a metodei este  $0,0091 \text{ mg/m}^3$ , mai mică decât CMA de  $0,0150 \text{ mg/m}^3$  prevăzută de STAS 12574/87. Domeniul stabilit de STAS 10814/76 pentru determinarea  $\text{H}_2\text{S}$  din aer este pentru probele de scurtă durată în domeniul de concentrații  $0,020 \dots 2 \text{ mg/m}^3$ , mai mare decât CMA de  $0,0150 \text{ mg/m}^3$  prevăzut de STAS 12574/87.

Din tabelul de mai sus se observă că valorile concentrațiilor de hidrogen sulfurat măsurate au fost mai mici decât concentrația maximă admisă (CMA) de  $0,0150 \text{ mg/m}^3$ . Valoarea maximă înregistrată a fost de  $0,0069 \text{ mg/m}^3$ , rezultatele măsurărilor fiind exprimate în condiții de referință pentru aerul ambiental de  $20^\circ\text{C}$  și  $101,3 \text{ kPa}$ , conform SR ISO 8756/1996 "Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune și umiditate".

Trebuie menționat faptul că valorile măsurate pentru concentrația de  $\text{H}_2\text{S}$  în aerul ambiental mai mici decât limita de detecție (raportate în tabelul anterior  $<0,0030 \text{ mg/m}^3$ ) sunt considerate nedetectabile (concentrațiile probelor de  $\text{H}_2\text{S}$  măsurate nu se pot deosebi de valorile blank ale metodei), iar valorile măsurate între limita de detecție a metodei și limita de cuantificare (scrise cu caractere italice în tabelul anterior) sunt concentrații de  $\text{H}_2\text{S}$  în aerul ambiental care au fost detectate dar nu neapărat determinate cantitativ în condițiile date ale încercării (RSD a variat între 20% și 50%). Concentrațiile determinate cantitativ, cu eroare acceptabilă de laborator (RSD<10%), sunt cele pentru care valorile măsurate sunt mai mari decât limita de cuantificare a metodei ( $0,0091 \text{ mg/m}^3$ ).

### 1.2.3. Analiza unor parametri ai apelor de precipitații

Parametrii fizico-chimici analizați din probele de precipitații prelevate în luna septembrie 2025, dintr-un punct de prelevare amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov) includ pH-ul, alcalinitatea pentru probele cu  $\text{pH} > 5$ , amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) și clorură ( $\text{Cl}^-$ ).

Perioada pentru prelevarea probelor a fost zilnică în zilele lucrătoare și cel mult la un interval de 4 zile, în zilele nelucrătoare. Sistemul de prelevare folosit a fost manual, de tip pâlnie/vas colector din sticlă. Pentru analiza parametrilor probele de precipitații prelevate au fost prelucrate în laborator pentru a se determina pH-ul prin potențiometrie, alcalinitatea pentru probele cu  $\text{pH} > 5$  prin volumetrie, concentrația ionului amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) prin spectrofotometrie UV/VIS și concentrația ionului clorură ( $\text{Cl}^-$ ) prin volumetrie.

Metodele folosite pentru prelevarea și măsurarea pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații sunt cele prezentate în Manual for the GAW precipitation programme. Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedures, respectiv în SR EN ISO 10523:2012 și Ghidul Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995.

Rezultatele obținute din analiza parametrilor pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații din municipiul Brașov în luna septembrie 2025 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 15. Rezultatele analizei parametrilor din probele de precipitații din luna septembrie

| Nr. crt. | Perioada de prelevare | Ora prelevării  | Parametru determinat            | Metoda de încercare      | Volum de precipitații prelevat, (L) | Rezultatul măsurării (u.m.) |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 29.08.2025-01.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,113                               | 6,71 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 40 µe/L                     |
|          |                       |                 | [Cl <sup>-</sup> ]              | volumetrie               |                                     | 40 µe/L                     |
|          |                       |                 | [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] | spectrofotometrie UV/VIS |                                     | 109,81 µe/L                 |
| 2        | 08.09.2025-09.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,740                               | 6,22 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 64 µe/L                     |
|          |                       |                 | [Cl <sup>-</sup> ]              | volumetrie               |                                     | 24 µe/L                     |
|          |                       |                 | [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] | spectrofotometrie UV/VIS |                                     | 101,61 µe/L                 |
| 3        | 09.09.2025-10.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,045                               | 6,68 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 40 µe/L                     |
| 4        | 11.09.2025-12.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,374                               | 6,42 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 56 µe/L                     |
|          |                       |                 | [Cl <sup>-</sup> ]              | volumetrie               |                                     | 32 µe/L                     |
|          |                       |                 | [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] | spectrofotometrie UV/VIS |                                     | 38,31 µe/L                  |
| 5        | 12.09.2025-15.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,260                               | 6,09 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 88 µe/L                     |
|          |                       |                 | [Cl <sup>-</sup> ]              | volumetrie               |                                     | 32 µe/L                     |
|          |                       |                 | [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] | spectrofotometrie UV/VIS |                                     | 12,98 µe/L                  |
| 6        | 16.09.2025-17.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,255                               | 6,19 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 72 µe/L                     |
|          |                       |                 | [Cl <sup>-</sup> ]              | volumetrie               |                                     | 40 µe/L                     |
|          |                       |                 | [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] | spectrofotometrie UV/VIS |                                     | 15,06 µe/L                  |
| 7        | 17.09.2025-18.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,120                               | 6,31 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 64 µe/L                     |
|          |                       |                 | [Cl <sup>-</sup> ]              | volumetrie               |                                     | 40 µe/L                     |
|          |                       |                 | [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] | spectrofotometrie UV/VIS |                                     | 5,09 µe/L                   |
| 8        | 26.09.2025-29.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,050                               | 6,89 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 40 µe/L                     |
| 9        | 29.09.2025-30.09.2025 | 9 <sup>00</sup> | pH                              | potențiometrie           | 0,137                               | 6,46 upH                    |
|          |                       |                 | [H <sup>+</sup> ]               | volumetrie               |                                     | 48 µe/L                     |
|          |                       |                 | [Cl <sup>-</sup> ]              | volumetrie               |                                     | 32 µe/L                     |
|          |                       |                 | [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] | spectrofotometrie UV/VIS |                                     | 68,57 µe/L                  |

În mod obișnuit pH-ul precipitațiilor este ușor acid datorită prezenței acizilor slabi, pH-ul precipitațiilor fiind considerat neutru la valori cuprinse în intervalul de pH: 5.....6 upH. Astfel se poate afirma că probele de precipitații prelevate în luna septembrie au avut pH slab acid, valorile pentru pH mai mari de 6 upH fiind cauzate de existența unor grupări acide slabe, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabi, în probele prelevate.

### 1.3. Monitorizare emisii operatori economici

Periodic, operatorii economici transmit la DJM Brașov rezultatele monitorizării conform programului de monitorizare impus prin autorizațiile de mediu și care sunt verificate în raport cu valorile limită de emisie stabilite în autorizațiile de mediu.

În luna septembrie 2025 s-au primit:

- ✓ rezultatele automonitorizării prin sisteme proprii de automonitorizare sau de firme autorizate în domeniu de la următorii agenți economici, cu potențial impact asupra mediului: SC ROMCIM SA și SC DS SMITH PAPER ZARNESTI SRL;
- ✓ rapoarte de încercare de la următorii operatori economici: ELECTROPRECIZIA WAGNER CASTING SA, IMMACULATE DRY CLEANING SRL, SC AGRIA GREEN SPRING SRL, SC BRAVCOD SRL (Ferma Dealul Frumos), SC BRAVCOD SRL (Ferma nr. 5), SC DS SMITH PAPER ZARNESTI SRL, SC GESTIONES INTEGRALES SRL, SC KRONOSPAN TRADING SRL, SC LIDL DISCOUNT SRL (Punct de lucru - Sacele, str Campului, nr. 97), SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL, SC VOLVO ROMANIA care au măsurat emisiile de apă uzată, emisiile în aer și sol, precum și zgomotul ambiant, conform obligațiilor din actele de reglementare.

Concluzii: Nu s-a semnalat depășirea limitelor de emisie stabilite prin actele de reglementare.

## 2. REȚEAUA DE MONITORIZARE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI

Componentă a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), Stația de Radioactivitate Brașov derulează un program zilnic de 11 ore. Programul de lucru presupune măsurători ale activității  $\beta$  globale în raport cu sursa etalon (Sr-Y)<sup>90</sup> asupra factorilor de mediu: aer, depuneri atmosferice, ape brute de suprafață și de adâncime, sol necultivat și vegetație spontană (septembrie-septembrie), precum și măsurători ale debitului de doză gamma.

Avantajul măsurătorilor  $\beta$  globale: eficacitatea de detecție  $\beta$  este mult septembrie mare, deci volumul probelor colectate poate fi septembrie mic și implicit timpul necesar obținerii valorilor radioactivității va fi septembrie mic. Pentru detectarea radionuclizilor prezenți, probele prelucrate se trimit lunar spre analiză  $\gamma$  spectrometrică la Laboratorul Național de Referință din cadrul ANPM București.

Tot aici se trimit zilnic în flux rapid rezultatele măsurărilor  $\beta$  globale. După validare, acestea sunt preluate în circuit internațional.

**Radioactivitatea naturală a mediului** este sursa majoră de iradiere (internă și externă) a organismului uman. Radioactivitatea naturală este determinată de prezența în aer, apă, sol, vegetație, organisme animale a substanțelor radioactive de origine terestră, existente în mod natural din cele septembrie vechi timpuri, la care se adaugă radiația cosmică.

Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de descendenții gazelor radioactive Radon și Toron. Acestea sunt gaze nobile, produse în sol la un anumit pas al dezintegrării capilor de serie, elementele radioactive U-238 și respectiv Th-232, aflate în scoarța terestră în cantități mici, încă de la formarea Pământului. În procesul de dezintegrare radioactivă, descendenții de viață scurtă sau lungă ai Radonului migrează rapid în aer: o parte rămân în galerii, peșteri, tunele, o altă parte difuzează prin sol și iese rapid la suprafața terestră. În momentul formării, acești descendenți sunt ionizați pozitiv și pot forma complexe care se pot atașa de particulele de praf și aerosoli. Toronul, având un timp de înjumătățire foarte mic, se dezintegrează foarte repede, deci în mediu este de interes studiul Radonului. Acesta provine din Radiul existent în particulele de sol, provenit el însuși din seriile uraniului și toriului.

**Radioactivitatea aerului** se determină prin procedeul aspirării pe filtre a aerosolilor atmosferici. Se efectuează două aspirații pe zi, timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuției radionuclizilor




naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare filtru este măsurat de 3 ori (la 3 minute de la recoltare, la 20 de ore și la 5 zile).

Pe baza valorilor obținute, se calculează și activitatea beta globală a radioizotopilor naturali cei septembrie răspândiți în atmosferă: **Radon (Rn-222)** cu timp de înjumătățire de 3.82 zile și **Toron (Rn-220)** cu timp de înjumătățire de 55.6 secunde. Valorile activității sunt supuse unor fluctuații puternice, în spațiu și timp, ca urmare a condițiilor locale și a influenței factorilor meteorologici. Astfel, în primul rând, fluxul de Radon din sol depinde de tipul rocilor din zona respectivă și de tipul și starea solului (afânat, cu capilarele îmbibate cu apă, acoperit cu zăpadă, etc). Variația medie a acestor condiții determină o variație anotimpuală a radioactivității aerului. Maximele sunt iarna, iar minimele sunt vara. În al doilea rând, în atmosferă, atomii radioactivi sunt antrenati în procesul de difuzie, puternic influențat de fenomenele meteorologice. Ca urmare, se constată o variație diurnă a concentrației radionuclizilor naturali din atmosferă, cu un maxim dimineața, la răsăritul soarelui, provenit din apariția inversiunii de temperatură, care face ca radionuclizii să se acumuleze în stratul de lângă sol, fiind împiedicați să se împrăstie pe verticală. Maximul de dimineață se manifestă și septembrie pregnant în prezența ceții, sau a oricăror factori atmosferici care favorizează condiții slabe de dispersie în atmosferă.

Monitorizarea permanentă a radioactivității mediului conduce la cunoașterea acestor variații și permite distincția între creșteri ale radioactivității datorate fluctuațiilor naturale sau creșteri ale radioactivității rezultate din eventuale accidente.


În luna septembrie 2025 activitatea beta globală a aerosolilor atmosferici a înregistrat valori medii lunare mai mici la aspirația de noapte (interval orar 2-7) și mai mari la cea diurnă (interval orar 8-13) față de cele din luna iulie.

Figura 20. Activitatea beta globală pentru aerosoli atmosferici

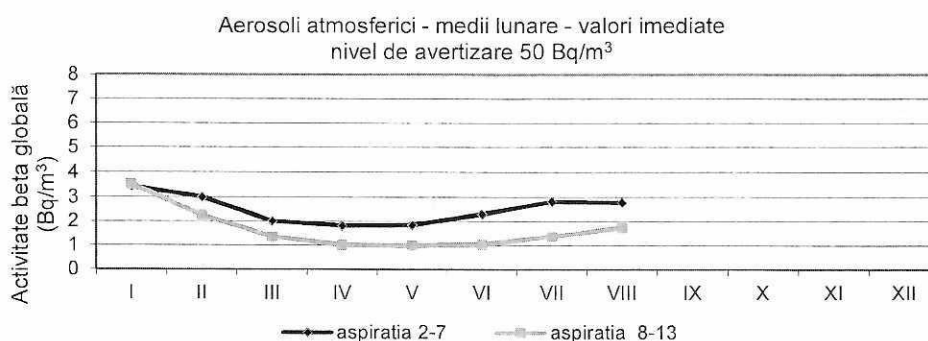

În luna septembrie 2025 activitatea beta globală a aerosolilor atmosferici a înregistrat valori medii lunare mai mari la aspirația de noapte (interval orar 2-7) și asemenea la cea diurnă (interval orar 8-13) față de cele din luna august.


Figura 21. Activitatea beta globală pentru aerosoli atmosferici

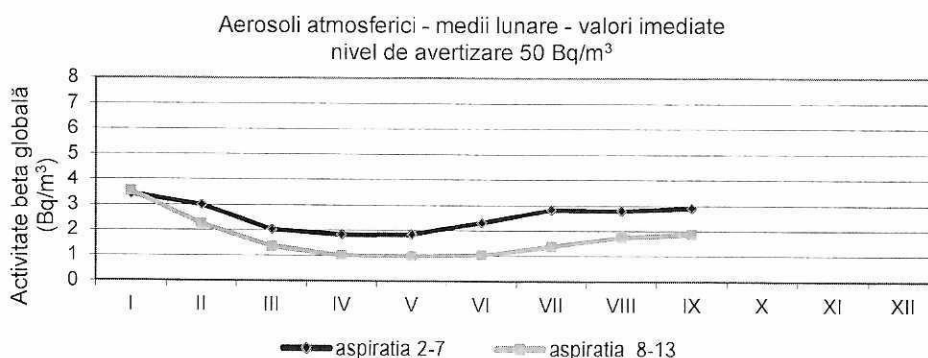




Valorile medii ale concentrațiilor radioizotopilor naturali Radon și Toron, în luna septembrie au fost mai mari la aspirația de noapte (interval orar 2-7) și asemenea la cea diurnă (interval orar 8-13) față de cele din luna august.

Figura 22. Activitatea calculată a Radonului

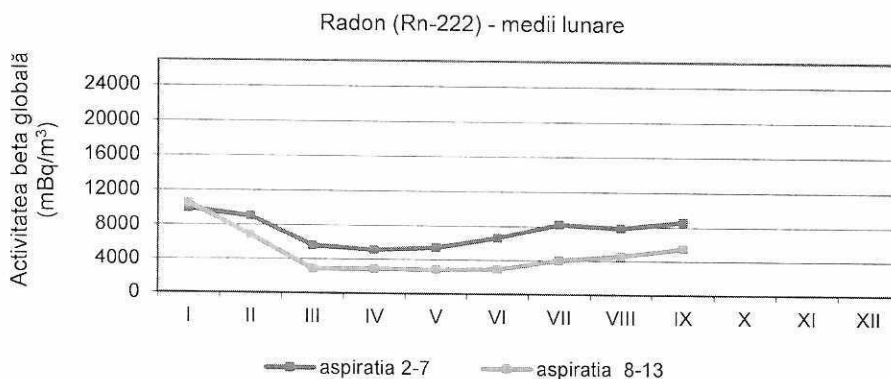

**Debitul dozei gamma în aer.** Datele se preiau de la Stația automată situată în apropierea sediului APM, care furnizează valorile debitului echivalentului de doză gamma la interval orar. În luna septembrie, valorile medii s-au încadrat între 0.069 și 0.118  $\mu\text{Sv/h}$ , cu o medie lunară de 0.096  $\mu\text{Sv/h}$ .


Figura 23. Debitul dozei gamma

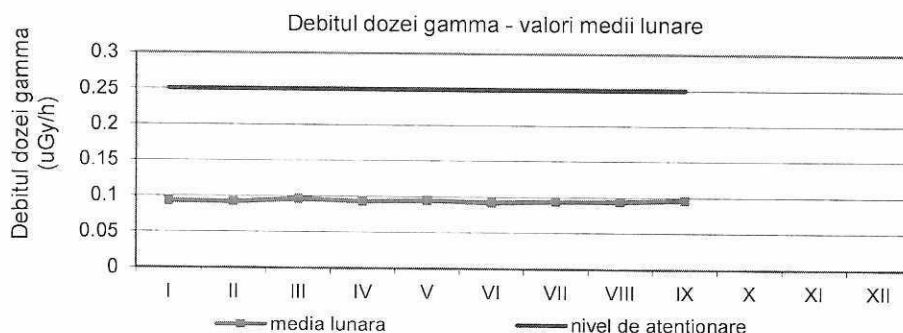

**Depuneri atmosferice.** Probele se prelevează zilnic pe o suprafață de 0.3 m<sup>2</sup>, durata de prelevare fiind de 24 de ore. Măsurarea se face o dată în ziua colectării și din nou după 5 zile, pentru detectarea radionuclizilor artificiali.

În luna septembrie media valorilor activității imediate a depunerilor atmosferice a fost mai mare decât media lunii anterioare, și mai mica la măsurarea după 5 zile. Volumul de precipitații colectat în luna septembrie a fost de 20,800 litri față de 3,600 litri în luna august.

Figura 24. Activitatea beta globală pentru depuneri atmosferice

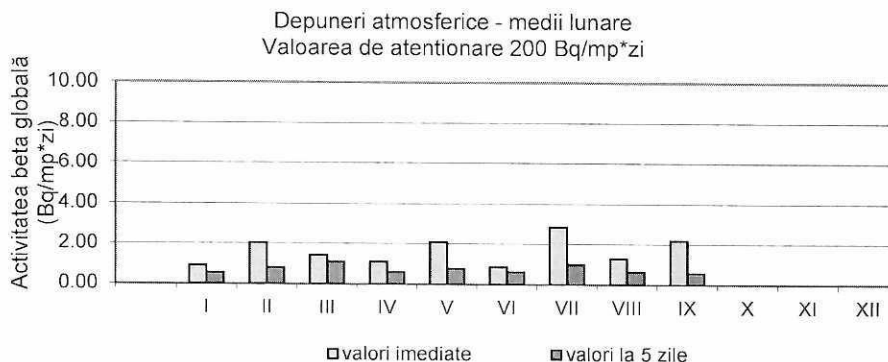


### Radioactivitatea apelor.

Probele de apă recoltate din județ se supun procesului de evaporare lentă și se măsoară radioactivitatea beta globală a rezidului rezultat, imediat și după 5 zile pentru a elimina contribuția radionuclizilor naturali, cu timp de viață scurt.


**Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Ghimbășel** la Ghimbav se prelevează zilnic. Media lunii septembrie a activității beta globale măsurate a fost mai mare decât cea din august. Valorile zilnice ale activității beta globale măsurate se mențin însă la un nivel scăzut, aflat în general sub limita de detecție a aparaturii.

Figura 25. Activitatea beta globală imediată pentru apa de suprafață Pârâul Ghimbășel

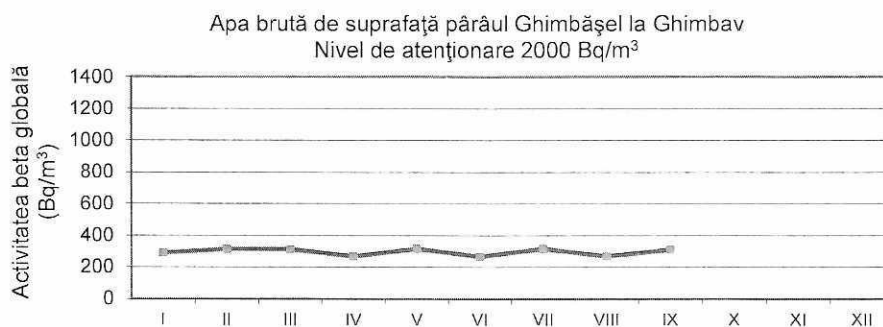


**Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Rotbășel** - la Rotbav se prelevează lunar. Valoarea activității beta globale măsurată în luna august este mai mică decât valoarea lunii august.

Figura 26. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață-Pârâul Rotbășel

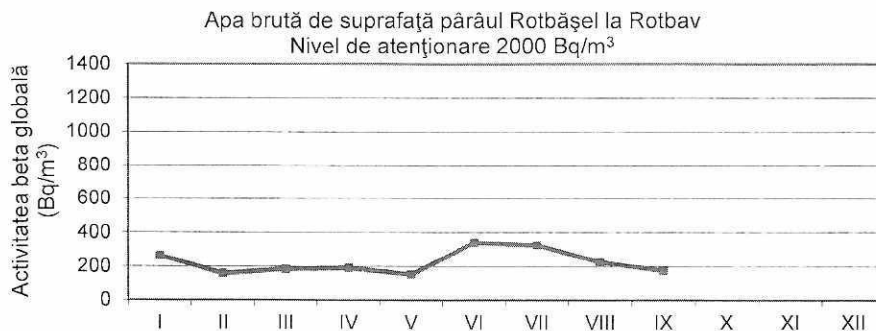

Apa de suprafață din **Râul Olt** se prelevează lunar în mai multe puncte de pe traseul acestuia prin județul Brașov. În luna septembrie s-au recoltat probe de la Feldioara, Măieruș și Făgăraș. Valorile activității probelor de la Feldioara, Măieruș și Făgăraș sunt comparabile cu valorile de luna precedentă și cu cele din lunile anterioare.


Fig. 27. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață Râul Olt

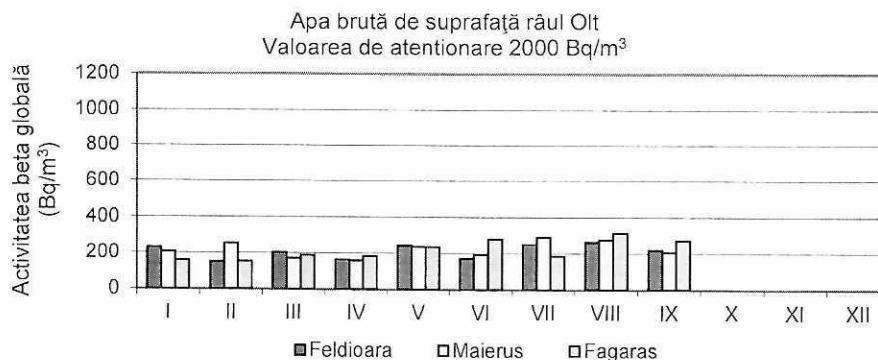

**Proba de apă brută de adâncime** se prelevează lunar dintr-o fântână particulară de la Rotbav. Valoarea activității beta globală a probei măsurate în luna septembrie este comparabilă cu cele din lunile precedente.


**Solul necultivat.** Solul se prelevează săptămânal de pe un areal situat la baza muntelui Tâmpa, în apropierea sediului APM Brașov. În luna septembrie s-au prelevat 4 probe de sol, valoarea medie a activității este mai mare decât cea multianuală.

Fig. 28. Activitatea beta globală la 5 zile pentru solul necultivat

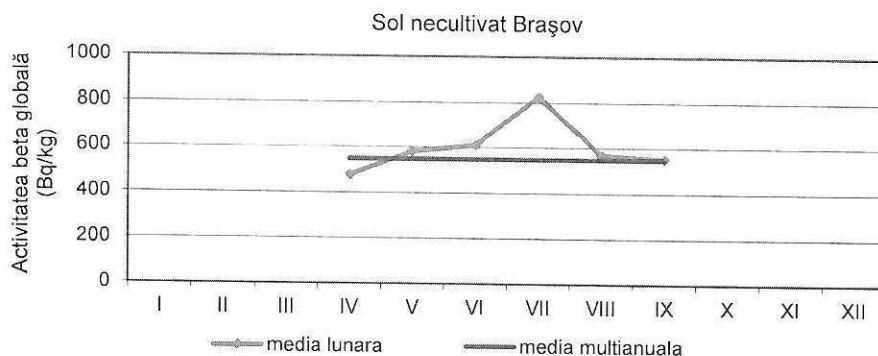

**Vegetația spontană.** Se recoltează între 01 aprilie și 31 octombrie din aceeași zonă ca și solul necultivat. Activitatea medie pe lună are o valoare mai mare decât media multianuală.

Fig. 29. Activitatea beta globală la 5 zile pentru vegetația spontană

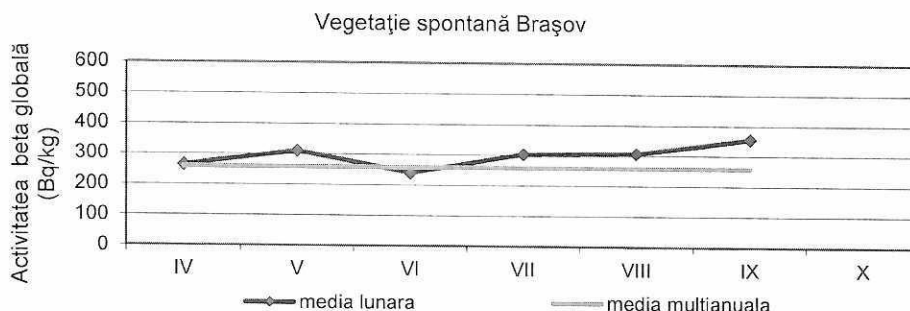

Rezultatele măsurătorilor beta globale efectuate în programul standard sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 16: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul standard de monitorizare

| STAȚIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRASOV - PROGRAM STANDARD |        |        |         |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------|-----------------|
| Luna septembrie anul 2025                                                    |        |        |         |            |                 |
| Aerosoli atmosferici                                                         |        |        |         |            |                 |
|                                                                              | Minima | Media  | Maxima  | Data max.  | nr val.sem-nif. |
| Valori imediate - Activitatea specifică, Bq/mc                               |        |        |         |            |                 |
| aspiratia 2-7                                                                | 0.97   | 2.90   | 4.75    | 02.09.2025 | 30              |
| aspiratia 8-13                                                               | 0.74   | 1.87   | 3.79    | 10.09.2025 | 30              |
| Valori dupa 5 zile - Activitatea specifică, mBq/mc                           |        |        |         |            |                 |
| aspiratia 2-7                                                                | 5.8    | 5.9    | 6.2     | 22.09.2025 | 1               |
| aspiratia 8-13                                                               | 5.8    | 5.9    | 6.1     | 10.09.2025 | 1               |
| Radon, mBq/mc                                                                |        |        |         |            |                 |
| aspiratia 2-7                                                                | 2851.3 | 8572.7 | 14065.9 | 14.09.2025 | 30              |
| aspiratia 8-13                                                               | 2158.8 | 5494.9 | 11570.0 | 11.09.2025 | 30              |

|                                                                            |               |              |               |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>Toron, mBq/mc</b>                                                       |               |              |               |                  |                        |
| aspiratia 2-7                                                              | 49.80         | 187.9        | 382.0         | 29.09.2025       | 30                     |
| aspiratia 8-13                                                             | 18.90         | 135.43       | 321.1         | 30.09.2025       | 30                     |
| <b>Depuneri atmosferice - Activitatea specifică, Bq/mp<sup>2</sup>·zi</b>  |               |              |               |                  |                        |
|                                                                            | <b>Minima</b> | <b>Media</b> | <b>Maxima</b> | <b>Data max.</b> | <b>nr val.sem-nif.</b> |
| Valori imediate                                                            | 0.80          | 2.19         | 10.7          | 10.09.2025       | 14                     |
| Valori după 5 zile                                                         | 0.50          | 0.56         | 0.80          | 30.09.2025       | 7                      |
| <b>Apa brută de suprafață - Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup></b>     |               |              |               |                  |                        |
| Locul prelevării: GHIMBAV, Pârâu Ghimbășel; frecvența de prelevare: zilnic |               |              |               |                  |                        |
|                                                                            | <b>Minima</b> | <b>Media</b> | <b>Maxima</b> | <b>Data max.</b> | <b>nr val.sem-nif.</b> |
| Valori imediate                                                            | 270.1         | 310.78       | 439.9         | 29.09.2025       | 9                      |
| Valori după 5 zile                                                         | <153.5        | 463.5        | 773.4         | 25.09.2025       | 1                      |
| <b>Debitul dozei gama în aer,</b>                                          |               |              |               |                  |                        |
|                                                                            | <b>Minima</b> | <b>Media</b> | <b>Maxima</b> | <b>Data max.</b> | <b>nr val.sem-nif.</b> |
| microSv/h                                                                  | 0.069         | 0.096        | 0.118         | 08.09.2025       | -                      |

În programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, se urmăresc lunar apele de suprafață și freatice din zona **Feldioara - Rotbav**. În luna septembrie s-au prelevat probe din Olt la Feldioara, Măieruș, Făgăraș, Pârâul Rotbășel și apă din pânza freatică, fântână din localitatea Rotbav.

Tabel 17: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul special de monitorizare

| <b>STAȚIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRAȘOV PROGRAM SPECIAL</b> |                  |            |            |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| <b>Luna august, anul 2025</b>                                                    |                  |            |            |             |              |
| <b>Apă brută - Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup> (probe lunare)</b>         |                  |            |            |             |              |
| Data prelevării                                                                  | 05.09.2025       | 05.09.2025 | 02.09.2025 | 05.09.2025  | 05.09.2025   |
| Tip de probă                                                                     | Apă de suprafață |            |            |             | Apă freatică |
|                                                                                  | Râul OLT         |            |            | P. Rotbășel | Fântâna      |
| Loc prelevare                                                                    | Feldioara        | Măieruș    | Făgăraș    | Rotbav      | Rotbav       |
| Valori +5 zile                                                                   | 218.6            | 205.8      | 271.7      | 173.6       | 1196.0       |

### 3. Deșeuri

În luna septembrie 2025, cantitățile de deșeuri colectate de agenții economici aflați în evidența APM Brașov sunt prezentate în tabelul de septembrie jos:

| <b>Denumire deșeu</b> | <b>Total cantitate COLECTATĂ (tone)</b> | <b>Agent economic GENERATOR</b>                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lemn                  | 340,13                                  | SC INA SCHAEFFLER SRL, SC STABILUS SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL, SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC DYNAVIT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL |
| Metalice feroase      | 2228,6                                  | SC INA SCHAEFFLER SRL, SC EDS ROMANIA SRL, SC DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI SRL, SC AUTOLIV ROMANIA SRL, SC STELCO ROMÂNIA SRL                                                                                                                    |
| Metalice neferoase    | 13,76                                   | SC INA SCHAEFFLER SRL, SC WINGSROM QUALITY SRL                                                                                                                                                                                              |
| Textile               | 18,92                                   | SC HĂRMAN INDUSTRIES SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, EDS ROMANIA                                                                                                                                                 |
| Hârtie și carton      | 254,96                                  | SC EDS ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL, SC RAP CONFECTIONERY SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC INDCAR BUS INDUSTRIES SRL, SC BILKA STEEL SRL, SC AATEQ SRL, SC HUTCHINSON SRL,    |
| Ulei uzat             | 4,54                                    | SC ARA SET AUTO SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL, SC PLAMETCO SRL,                                                                                                                     |



|                         |        |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |        | SC CARS DRIVE SRL, SC PREH ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL                                                                                                                         |
| Sticlă                  | 35,43  | SC ALPIN 2003 SRL, SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MASTER WERKSTADT SRL, SC LA VATRA ARDEALULUI SRL                                                                                          |
| Materiale plastice      | 43,22  | SC EDS ROMANIA SRL, SC BENCHMARK ROMÂNIA SRL, SC RAP CONFECTIONERY SRL                                                                                                                     |
| Cauciuc                 | 2,3    | SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MOLIFAG SRL, SC ARA SET AUTO SRL                                                                                                                             |
| Zgură și cenușă         | 5,32   | SC SILNEF METAL CASTING SRL                                                                                                                                                                |
| Nămol industrial        | 21,2   | SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC VALACHIA APEX SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC AUTOLIV ROMÂNIA SRL, SC PREH ROMÂNIA SRL                                                                    |
| Acumulatori uzați       | 855    | SC COMPANIA APA BRASOV SA                                                                                                                                                                  |
| Dejecții animale        | 6,32   | SC SPRINTER 2000 SRL, SC MIHOVI SRL                                                                                                                                                        |
| Deșeuri periculoase     | 680,4  | SC DORIPESCO PROD SRL                                                                                                                                                                      |
| DEEE-uri                | 313,84 | SC DEXION STORAGE SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC A. MORELLI EXPORT IMPORT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC KRONOSPAN ROMÂNIA SRL |
| Deșeuri din piele       | 3,17   | SC GENICA SRL, SC TELEFERIC PRAHOVA SA, SC BIO-CIRCLE SURFACE SRL, SC TOTAL BRONZ SRL, SC ALE BIO RANGE SRL,                                                                               |
| Construcții și demolări | 7,88   | SC ROSIANA PROD SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL                                                                                                                                              |
| Deșeuri anorganice      | 778,84 | SC BRAI-CATA SRL, SC KASPER DEVELOPMENT SRL, QUALIS PROPERTIES SA, SC SEDAN CONSTRUCT SRL                                                                                                  |
| Deșeuri spitalicești    | 57,07  | SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC MATIKON TRIM SRL                                                                                                                         |

#### 4. Poluări accidentale

În luna septembrie 2025 nu s-au înregistrat evenimente de mediu/poluări accidentale.

Director,  
Ciprian-Marius BÂNCILĂ



| Nume și Prenume                 | Funcția      | Data       | Semnătura |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|
| Avizat: Simona Maria PASCU      | Șef serviciu | 15.10.2025 |           |
| Întocmit: Maria Marcela MILOȘAN | Consilier    | 15.10.2025 |           |